

Tehnisko datu lapa

Kabeļu trepes LCIS 60, 6 m C30 FT

Preces numurs: 6209647



Kabeļu trepes ar 60 mm augstām malām, iemetinātiem, augšup vēršiem C30 profila spraišļiem. Ieliekta sānu mala pastiprinājumam, kas kalpo arī kā malu aizsargs. Nostiprināšana uz balsteņa notiek ar LKS 40 tipa skavām. Spraugas izmērs spraišļiem ir 16,5 mm, atbilstošais piekarapskavas tips ir 2056. Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka 10 dB, ar vāku 15 dB.



St	Tērauds
FT	karsti cinkots

Pamatdati

Preces numurs	6209647
Tips	LCIS 640 6 FT
Apzīmējums 1	Kabeļu trepe
Apzīmējums 2	ar perforētiem spraišļiem, met
Ražotājs	OBO
Izmērs	60x400x6000
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	6
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	329,17 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļā līdz vārtiem	7,3511 kg CO2e / 1 Metrs


Tehnisko datu lapa

Kabeļu trepes LCIS 60, 6 m C30 FT

Preces numurs: 6209647



Izmēri



Garums	6 000 mm
Platums	400 mm
Augstums	60 mm
Izmērs B	400 mm
Spraišļa atveres izmērs	16,50

Tehniskie dati

Spraišļu izpildījums	Caurumots profils
Sānu malas konstrukcija	plakans profils
Spraišļa stiprinājums	metināts
Stiprinājuma veids, montāžas sistēma	Grīda Griesti Siena
Funkciju nodrošināšana	nē
Derīgais šķērsriezums	160 cm ²
Derīgais šķērsriezums	16000 mm ²
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Sānu caurumi	jā
Attālums starp spraišļiem	300 mm
Gara laiduma izpildījums	nē
Metāla biezums	1,5 mm

Tehnisko datu lapa


Kabeļu trepes LCIS 60, 6 m C30 FT

Preces numurs: 6209647



Noslodze

ievietojamas balsta starplikas min.	1,5 m
ievietojamas balsta starplikas maks.	4 m
Balstu atstatums 1,5 m	3,3 kN/m
Balstu atstatums 2,0 m	2 kN/m
Balstu atstatums 2,5 m	1,3 kN/m
Balstu atstatums 3,0 m	1 kN/m
Balstu atstatums 3,5 m	0,78 kN/m
Balstu atstatums 4,0 m	0,4 kN/m

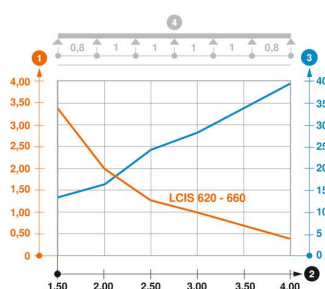

Slodzes diagramma, kabeļu trepes, tips LCIS 60

- 1 Pieļaujamais kabeļu renēs/trepju noslogojums kN/m nerekvinot slodzi instalācijas laikā
 - 2 Attālums starp balstiem, m
 - 3 Profila izliece mm pie pieļaujamās slodzes kN/m
 - 4 Slodzes shēma pārbaudes laikā
- Slodzes līkne ar mm izteiktu kabeļu renēs/trepju platumu
- Profila izlieces līkne atkarībā no balstu attāluma