


Tehnisko datu lapa

Kabeļu trepes LG 110, 3 m VS FS

Preces numurs: 6216404

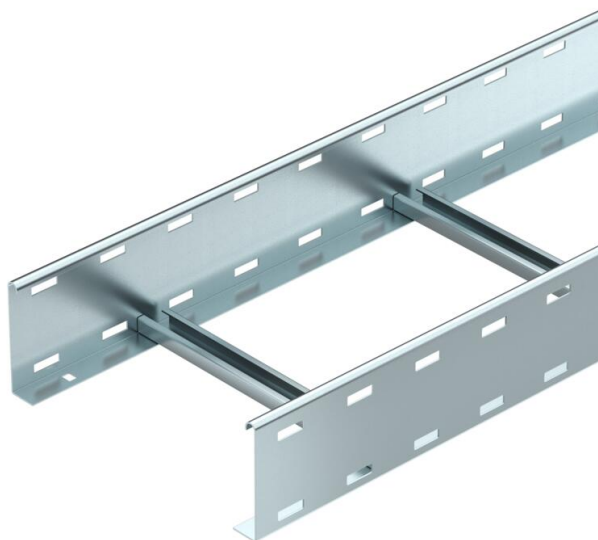

Kabeļu trepes ar perforētu profila malu un malas augstumu 110 mm, ar iekniedētiem, uz augšu atvērtiem C profila spraišļiem. Kabeļu trepes piegādā salocītā stāvoklī.

Atbilstošo tipa BS-H... piekarapskavu skatiet sadaļā par vertikālo kabeļu trepju sistēmām.

Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka 10 dB, ar vāku 15 dB.



St Tērauds

FS cinkots

Pamatdati

Preces numurs	6216404
Tips	LG 112 VS 3 FS
Apzīmējums 1	Kabeļu trepe
Apzīmējums 2	perforēta, ar VS spraišļiem
Ražotājs	OBO
Izmērs	110x200x3000
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsmas	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	3
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	374,933 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	9,0417 kg CO2e / 1 Metrs


Tehnisko datu lapa

Kabeļu trepes LG 110, 3 m VS FS

Preces numurs: 6216404



Izmēri

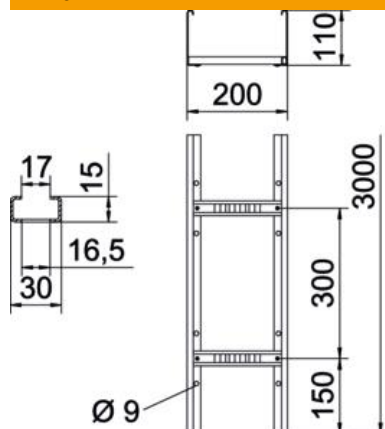

Izmēri	110x200x3000
Garums	3 000 mm
Platums	200 mm
Augstums	110 mm
Izmērs B	200 mm
Spraišļa atveres izmērs	16,50

Tehniskie dati

Spraišļu izpildījums	Caurumots profils
Sānu malas konstrukcija	plakans profils
Spraišļa stiprinājums	kniedēts no vienas puses
Stiprinājuma veids, montāžas sistēma	Grīda Griesti Siena
Funkciju nodrošināšana	nē
Derīgais šķērsriezums	188 cm ²
Derīgais šķērsriezums	18800 mm ²
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Sānu caurumi	jā
Attālums starp spraišļiem	300 mm
Gara laiduma izpildījums	nē
Metāla biezums	1,5 mm

Tehnisko datu lapa


Kabeļu trepes LG 110, 3 m VS FS

Preces numurs: 6216404



Noslodze

ievietojamas balsta starplikas min.	2 m
ievietojamas balsta starplikas maks.	5 m
Balstu atstatums 2,0 m	3,1 kN/m
Balstu atstatums 2,5 m	2 kN/m
Balstu atstatums 3,0 m	1,4 kN/m
Balstu atstatums 3,5 m	0,9 kN/m
Balstu atstatums 4,0 m	0,65 kN/m
Balstu atstatums 4,5 m	0,5 kN/m
Balstu atstatums 5,0 m	0,5 kN/m

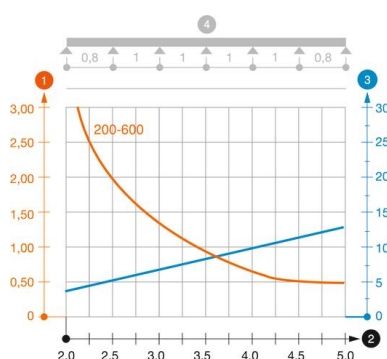

LG 110 VS tipa kabeļu trepju slodzes diagramma

- 1 Pieļaujamais kabeļu renēs/trepju noslogojums kN/m nerekvinot slodzi instalācijas laikā
 - 2 Attālums starp balstiem, m
 - 3 Profila izliece mm pie pieļaujamās slodzes kN/m
 - 4 Slodzes shēma pārbaudes laikā
- Slodzes līkne ar mm izteiktu kabeļu renēs/trepju platumu
- Profila izlieces līkne atkarībā no balstu attāluma