


Tehnisko datu lapa

Kabeļu trepes LG 110, 6 m VS FT

Preces numurs: 6216477

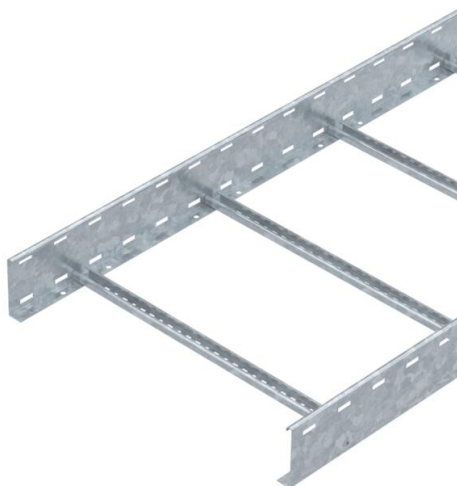

Kabeļu trepes ar perforētu profila malu un malas augstumu 110 mm, ar iekniedētiem, uz augšu atvērtiem C profila spraišļiem. Kabeļu trepes piegādā salocītā stāvoklī.

Atbilstošo tipa 2056 piekarapskavu skatiet sadaļā par vertikālo kabeļu trespju sistēmām.

Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka 10 dB, ar vāku 15 dB.



St

Tērauds

FT

karsti cinkots

Pamatdati

Preces numurs	6216477
Tips	LG 116 VS 6 FT
Apzīmējums 1	Kabeļu trepe
Apzīmējums 2	perforēta, ar VS spraišļiem
Ražotājs	OBO
Izmērs	110x600x6000
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsmā	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	6
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	500,2 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	10,9889 kg CO2e / 1 Metrs


Tehnisko datu lapa

Kabeļu trepes LG 110, 6 m VS FT

Preces numurs: 6216477



Izmēri

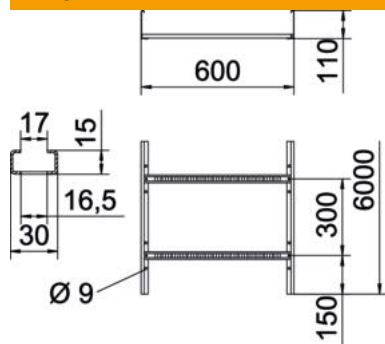

Izmēri	110x600x6000
Garums	6 000 mm
Platums	600 mm
Augstums	110 mm
Izmērs B	600 mm
Spraišļa atveres izmērs	16,50

Tehniskie dati

Spraišļu izpildījums	Caurumots profils
Sānu malas konstrukcija	plakans profils
Spraišļa stiprinājums	kniedēts no vienas puses
Stiprinājuma veids, montāžas sistēma	Grīda Griesti Siena
Funkciju nodrošināšana	nē
Derīgais šķēsgriezums	568 cm ²
Derīgais šķēsgriezums	56800 mm ²
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Sānu caurumi	jā
Attālums starp spraišļiem	300 mm
Gara laiduma izpildījums	nē
Metāla biezums	1,5 mm

Tehnisko datu lapa


Kabeļu trepes LG 110, 6 m VS FT

Preces numurs: 6216477



Noslodze

ievietojamas balsta starplikas min.	2 m
ievietojamas balsta starplikas maks.	5 m
Balstu atstatums 2,0 m	3,1 kN/m
Balstu atstatums 2,5 m	2 kN/m
Balstu atstatums 3,0 m	1,4 kN/m
Balstu atstatums 3,5 m	0,9 kN/m
Balstu atstatums 4,0 m	0,65 kN/m
Balstu atstatums 4,5 m	0,5 kN/m
Balstu atstatums 5,0 m	0,5 kN/m

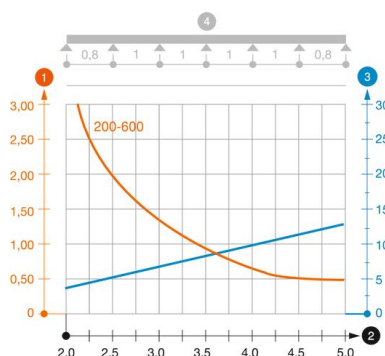

LG 110 VS tipa kabeļu trepju slodzes diagramma

- 1 Pieļaujamais kabeļu renēs/trepju noslogojums kN/m nerekļinot slodzi instalācijas laikā
- 2 Attālums starp balstiem, m
- 3 Profila izliece mm pie pieļaujamās slodzes kN/m
- 4 Slodzes shēma pārbaudes laikā
- Slodzes līkne ar mm izteiktu kabeļu renēs/trepju platumu
- Profila izlieces līkne atkarībā no balstu attāluma