


Tehnisko datu lapa

Kabeļu trepes SLCS 110, 3 m C30 FT

Preces numurs: 6207308

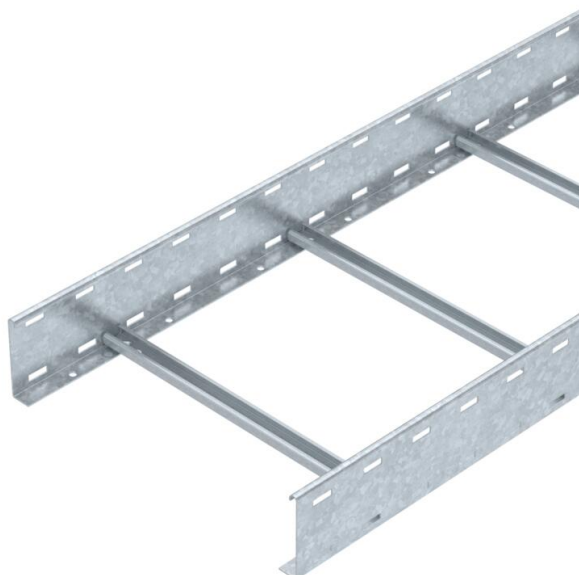

Kabeļu trepes ar 110 mm augstām malām, iemetinātiem un augšup vērštiem C30 profila spraišļiem. Ieliekta sānu mala pastiprinājumam, kas kalpo arī kā malu aizsargs. Nostiprināšana uz balsteņa notiek ar LKS 40 tipa skavām. Spraugas izmērs spraišļiem ir 16,5 mm, atbilstošais piekarapskavas tips ir 2056. Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka 10 dB, ar vāku 15 dB.



St

Tērauds

FT

karsti cinkots

Pamatdati

Preces numurs	6207308
Tips	SLCS 1145 3 FT
Apzīmējums 1	Kabeļu trepe
Apzīmējums 2	ar neperfor. spraišļiem, met
Ražotājs	OBO
Izmērs	110x450x3000
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	3
Daudzuma mērvienība	Metr
Svars	612,8 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO ₂ pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļā līdz vārtiem	12,9716 kg CO ₂ e / 1 Metr


Tehnisko datu lapa

Kabeļu trepes SLCS 110, 3 m C30 FT

Preces numurs: 6207308



Izmēri



Garums	3 000 mm
Platums	450 mm
Augstums	110 mm
Izmērs B	450 mm

Tehniskie dati

Spraišļu izpildījums	Necaurumots profils
Sānu malas konstrukcija	plakans profils
Spraišļa stiprinājums	metināts
Stiprinājuma veids, montāžas sistēma	Grīda Griesti Siena
Funkciju nodrošināšana	nē
Derīgais šķērsriezums	405 cm ²
Derīgais šķērsriezums	40500 mm ²
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Sānu caurumi	jā
Attālums starp spraišļiem	300 mm
Gara laiduma izpildījums	nē
Metāla biezums	2 mm

Tehnisko datu lapa


Kabeļu trepes SLCS 110, 3 m C30 FT

Preces numurs: 6207308



Noslodze

ievietojamas balsta starplikas min.	2 m
ievietojamas balsta starplikas maks.	6 m
Balstu atstatums 2,0 m	4 kN/m
Balstu atstatums 3,0 m	2,3 kN/m
Balstu atstatums 4,0 m	1 kN/m
Balstu atstatums 5,0 m	0,7 kN/m
Balstu atstatums 6,0 m	0,25 kN/m

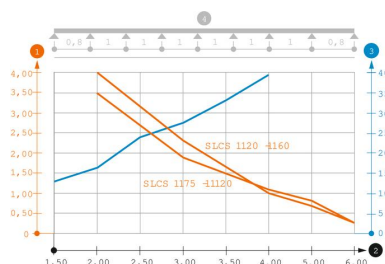

Slodzes diagramma, kabeļu trepes, tips SLCS 110

1. Pieļaujamais kabeļu renes/trepju noslogojums kN/m nerekzinot slodzi instalācijas laikā
 2. Attālums starp balstiem, m
 3. Profila izliece mm pie pieļaujamās slodzes kN/m
 4. Slodzes shēma pārbaudes laikā
- Slodzes līkne ar mm izteiktu kabeļu renes/trepju platumu
- Profila izlieces līkne atkarībā no balstu attāluma