

# Tehnisko datu lapa

## Kabeļu trepes SLCS 110, 3 m C30 FT

Preces numurs: 6207310



Kabeļu trepes ar 110 mm augstām malām, iemetinātiem un augšup vērštiem C30 profila spraišļiem. Ieliekta sānu mala pastiprinājumam, kas kalpo arī kā malu aizsargs. Nostiprināšana uz balsteņa notiek ar LKS 40 tipa skavām. Spraugas izmērs spraišļiem ir 16,5 mm, atbilstošais piekarapskavas tips ir 2056. Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka 10 dB, ar vāku 15 dB.



St

Tērauds

FT

karsti cinkots

### Pamatdati

|                                                   |                              |
|---------------------------------------------------|------------------------------|
| Preces numurs                                     | 6207310                      |
| Tips                                              | SLCS 1150 3 FT               |
| Apzīmējums 1                                      | Kabeļu trepe                 |
| Apzīmējums 2                                      | ar neperfor. spraišļiem, met |
| Ražotājs                                          | OBO                          |
| Izmērs                                            | 110x500x3000                 |
| Krāsa                                             | cinks                        |
| Materiāls                                         | Tērauds                      |
| Virsmas                                           | karsti cinkots               |
| Virsmas standarts                                 | DIN EN ISO 1461              |
| Mazākā VK vienība                                 | 3                            |
| Daudzuma mērvienība                               | Metrs                        |
| Svars                                             | 623,133 kg                   |
| Svara vienība                                     | kg/100 m                     |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļā līdz vārtiem | 13,3592 kg CO2e / 1 Metrs    |


# Tehnisko datu lapa

Kabeļu trepes SLCS 110, 3 m C30 FT

Preces numurs: 6207310



## Izmēri



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Garums                  | 3 000 mm |
| Platums                 | 500 mm   |
| Augstums                | 110 mm   |
| Izmērs B                | 500 mm   |
| Spraišļa atveres izmērs | 17,00    |

## Tehniskie dati

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Spraišļu izpildījums                 | Necaurumots profils   |
| Sānu malas konstrukcija              | plakans profils       |
| Spraišļa stiprinājums                | metināts              |
| Stiprinājuma veids, montāžas sistēma | Grīda Griesti Siena   |
| Funkciju nodrošināšana               | nē                    |
| Derīgais šķērsgriezums               | 450 cm <sup>2</sup>   |
| Derīgais šķērsgriezums               | 45000 mm <sup>2</sup> |
| Nerūsējošs tērauds, kodināts         | nē                    |
| Sānu caurumi                         | jā                    |
| Attālums starp spraišļiem            | 300 mm                |
| Gara laiduma izpildījums             | nē                    |
| Metāla biezums                       | 2 mm                  |

# Tehnisko datu lapa


Kabeļu trepes SLCS 110, 3 m C30 FT

Preces numurs: 6207310



## Noslodze

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| ievietojamas balsta starplikas min.  | 2 m       |
| ievietojamas balsta starplikas maks. | 6 m       |
| Balstu atstatums 2,0 m               | 4 kN/m    |
| Balstu atstatums 2,5 m               | 3 kN/m    |
| Balstu atstatums 3,0 m               | 2,3 kN/m  |
| Balstu atstatums 3,5 m               | 1,6 kN/m  |
| Balstu atstatums 4,0 m               | 1 kN/m    |
| Balstu atstatums 4,5 m               | 0,83 kN/m |
| Balstu atstatums 5,0 m               | 0,7 kN/m  |
| Balstu atstatums 6,0 m               | 0,25 kN/m |

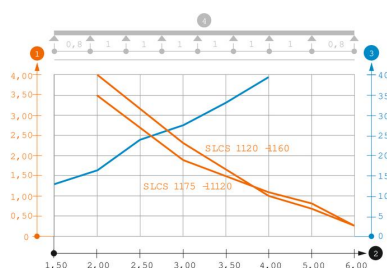

### Slodzes diagramma, kabeļu trepes, tips SLCS 110

- 1 Pieļaujamais kabeļu renēs/trepju noslogojums kN/m nerekinot slodzi instalācijas laikā
  - 2 Attālums starp balstiem, m
  - 3 Profila izliece mm pie pieļaujamās slodzes kN/m
  - 4 Slodzes shēma pārbaudes laikā
- Slodzes līkne ar mm izteiktu kabeļu renēs/trepju platumu
- Profila izlieces līkne atkarībā no balstu attāluma