

Tehnisko datu lapa

Gara laiduma kabeļu trepes WKLG 110 A2

Preces numurs: 6311210



Gara laiduma kabeļu trepes ar caurumotu profila malu un malas augstumu 110 mm. Kabeļu un vadu nostiprināšana ar piekarapskavas tipu 2056.

WRVL 110 tipa garenie savienotāji jāpasūta atsevišķi.
Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāku 10 dB, ar vāku 15 dB.



A2 Nerūsējošais tērauds 1.4301

2B neizolēts, apstrādāts

Pamatdati

Preces numurs	6311210
Tips	WKLG 1140 A2
Apzīmējums 1	Kabeļu trepe lielam attalumam
Apzīmējums 2	perforēta mala
Ražotājs	OBO
Izmērs	110x400x6000
Krāsa	tērauda
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4301
Virsmas standarts	neizolēts, apstrādāts
Mazākā VK vienība	6
Daudzuma mērvienība	Metr
Svars	605,8 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	30,6951 kg CO2e / 1 Metr


Tehnisko datu lapa

Gara laiduma kabeļu trepes WKLG 110 A2

Preces numurs: 6311210



Izmēri



Izmēri	110x400
Garums	6 000 mm
Platums	400 mm
Augstums	110 mm
Izmērs B	400 mm
Izmērs L	6 000 mm
Spraiša atveres izmērs	17,00

Tehniskie dati

Spraišu izpildījums	Caurumots profils
Sānu malas konstrukcija	Profils (atvērts)
Spraiša stiprinājums	kniedēts no abām pusēm
Stiprinājuma veids, montāžas sistēma	Grieta Griesti Siena
Funkciju nodrošināšana	nē
Derīgais šķērsriezums	376 cm ²
Derīgais šķērsriezums	37600 mm ²
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Sānu caurumi	jā
Gara laiduma izpildījums	jā
Metāla biezums	2 mm

Tehnisko datu lapa


Gara laiduma kabeļu trepes WKLG 110 A2

Preces numurs: 6311210



Noslodze

ievietojamas balsta starplikas min.	3 m
ievietojamas balsta starplikas maks.	7 m
Balstu atstatums 3,0 m	2,3 kN/m
Balstu atstatums 3,5 m	2,25 kN/m
Balstu atstatums 4,0 m	2,1 kN/m
Balstu atstatums 4,5 m	1,83 kN/m
Balstu atstatums 5,0 m	1,5 kN/m
Balstu atstatums 6,0 m	1 kN/m
Balstu atstatums 7,0 m	0,7 kN/m

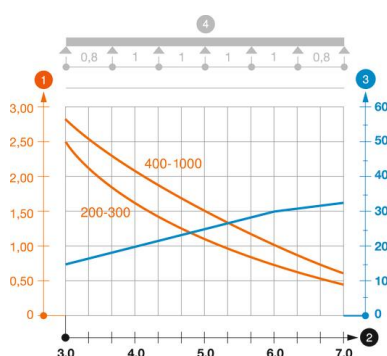

Slodzes diagramma, gara laiduma kabeļu trepes, tips WKLG 110.

- 1 Pieļaujamais kabeļu renēs/trepju noslogojums kN/m nerekzinot slodzi instalācijas laikā
- 2 Attālums starp balstiem, m
- 3 Profila izliece mm pie pieļaujamās slodzes kN/m
- 4 Slodzes shēma pārbaudes laikā
- Slodzes līkne ar mm izteiktu kabeļu renēs/trepju platumu
- Profila izlieces līkne atkarībā no balstu attāluma