


Tehnisko datu lapa

Gara laiduma kabeļu trepes WKLG 160 FS

Preces numurs: 6227058

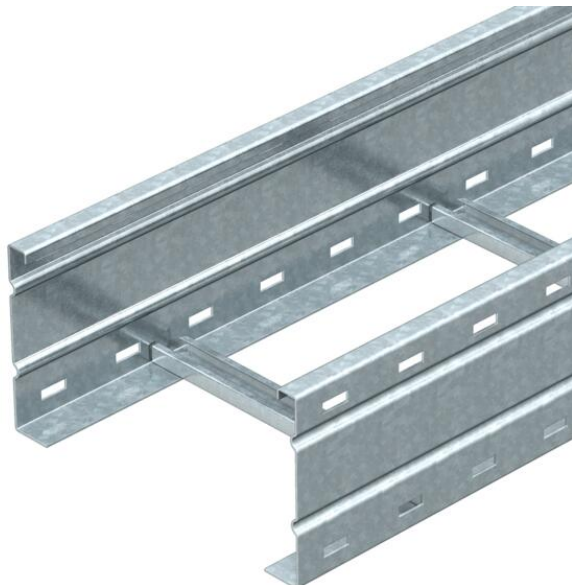

Gara laiduma kabeļu trepes ar perforētu profila malu un malas augstumu 160 mm. Kabeļu un vadu nostiprināšana ar piekarapaskavas tipu 2056. WRV 160 tipa garenie savienotāji jāpasūta atsevišķi. Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka 10 dB, ar vāku 15 dB.



St Tērauds

FS cinkots

Pamatdati

Preces numurs	6227058
Tips	WKLG 1640 FS
Apzīmējums 1	Kabeļu trepe lielam attalumam
Apzīmējums 2	perforēta mala
Ražotājs	OBO
Izmērs	160x400x6000
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	6
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	797,834 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļā līdz vārtiem	19,1133 kg CO2e / 1 Metrs


Tehnisko datu lapa

Gara laiduma kabeļu trepes WKLG 160 FS

Preces numurs: 6227058



Izmēri

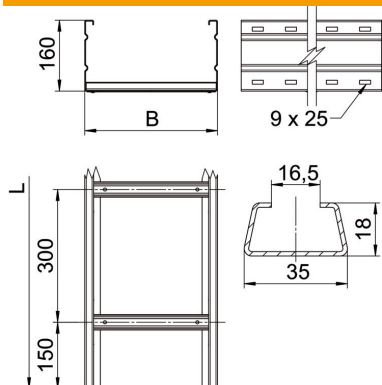

Izmēri	160 x 400
Garums	6 000 mm
Platums	400 mm
Augstums	160 mm
Izmērs B	400 mm
Izmērs L	6 000 mm
Spraišļa atveres izmērs	16,50

Tehniskie dati

Spraišļu izpildījums	Necaurumots profils
Spraišļa stiprinājums	kniedēts no abām pusēm
Stiprinājuma veids, montāžas sistēma	Grīda Griesti Siena
Funkciju nodrošināšana	nē
Derīgais šķērsgriezums	572 cm ²
Derīgais šķērsgriezums	57200 mm ²
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Sānu caurumi	jā
Gara laiduma izpildījums	jā
Metāla biezums	2 mm

Tehnisko datu lapa


Gara laiduma kabeļu trepes WKLG 160 FS

Preces numurs: 6227058



Noslodze

ievietojamas balsta starplikas min.	3 m
ievietojamas balsta starplikas maks.	8 m
Balstu atstatums 3,0 m	3 kN/m
Balstu atstatums 3,5 m	2,73 kN/m
Balstu atstatums 4,0 m	2,5 kN/m
Balstu atstatums 4,5 m	2,24 kN/m
Balstu atstatums 5,0 m	2 kN/m
Balstu atstatums 6,0 m	1,6 kN/m
Balstu atstatums 7,0 m	1,3 kN/m
Balstu atstatums 8,0 m	1 kN/m

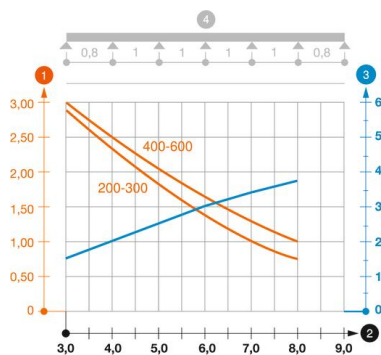

WKL 160 tipa gara laiduma kabeļu trepju slodzes diagramma

- 1 Pieļaujamais kabeļu renēs/trepju noslogojums kN/m nerekinot slodzi instalācijas laikā
- 2 Attālums starp balstiem, m
- 3 Profila izliece mm pie pieļaujamās slodzes kN/m
- 4 Slodzes shēma pārbaudes laikā
- Slodzes līkne ar mm izteiktu kabeļu renēs/trepju platumu
- Profila izlieces līkne atkarībā no balstu attāluma