
Tehnisko datu lapa

Sietveida rene GR-Magic® 55 A4

Preces numurs: 6001093

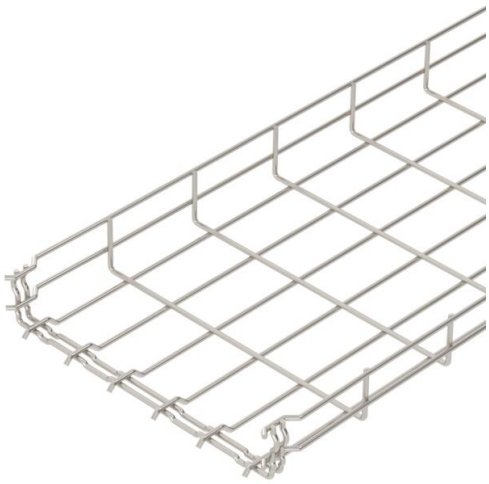

Sietveida rene ar atbilstoši veidotu savienotāju un malas augstumu 55 mm. Sietveida renēm papildu savienojuma elementi nav nepieciešami, tās vienkārši iesprauž vienu otrā. Caurumu izmērs ir 50 x 100 mm (izņemot GRM 55/50 = 20 x 100 mm).
Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka 15 dB, ar vāku 25 dB.

E30 E60 E90

A4	Nerūsējošais tērauds
2B	neizolēts, apstrādāts

Pamatdati


Preces numurs	6001093
Tips	GRM 55 300 A4
Apzīmējums 1	Sietveida kabeļu rene GRM
Ražotājs	OBO
Izmērs	55x300x3000
Krāsa	tērauda
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4401
Virsma	neizolēts, apstrādāts
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	3
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	192,333 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	9,7685 kg CO2e / 1 Metrs

Tehnisko datu lapa

Sietveida rene GR-Magic® 55 A4

Preces numurs: 6001093

Izmēri

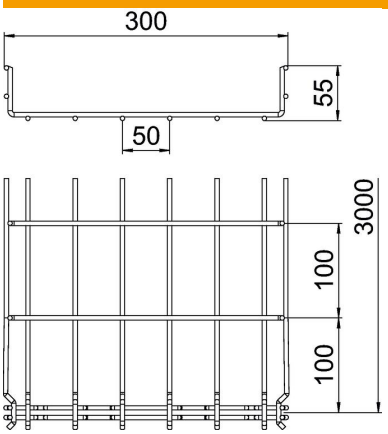

Garums	3 000 mm
Platums	300 mm
Platums	11,81 in
Augstums	55 mm
Augstums	2,17 in
Izmērs B	300 mm
Izmērs H	58 mm

Tehniskie dati

Savienotāja izpildījums	iebūvēts savienotājs
Stiprinājuma veids, montāžas sistēma	Grīda Griesti Siena
Funkciju nodrošināšana	jā
Integrēta starpsiena	bez
Derīgais šķērsgriezums	129 cm²
Derīgais šķērsgriezums	12900 mm²
Profila forma	U forma
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	jā
Savienotāji bez skrūvēm	jā
Gara laiduma izpildījums	nē
Noslogošanas testa tips saskaņā ar IEC 61537	II tips
Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids	Automātiskas fiksācijas stiprinājums


Tehnisko datu lapa

Sietveida rene GR-Magic® 55 A4

Preces numurs: 6001093

Noslodze

Ievietojamas balsta starplikas min.	1 m
ievietojamas balsta starplikas maks.	2,5 m
Balstu atstatums 1,0 m	0,7 kN/m
Balstu atstatums 1,5 m	0,5 kN/m
Balstu atstatums 2,0 m	0,25 kN/m
Balstu atstatums 2,5 m	0,2 kN/m

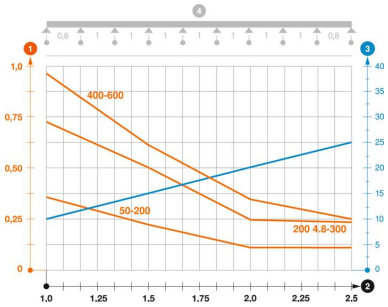

Slodzes diagramma C-režģveida rene, tips GRM 55 VA

1. Pieļaujamais kabeļu renes/trepju noslogojums kN/m nereķinot slodzi instalācijas laikā
2. Attālums starp balstiem, m
3. Profila izliece mm pie pieļaujamās slodzes kN/m
4. Slodzes shēma pārbaudes laikā

Slodzes līkne ar mm izteiktu kabeļu renes/trepju platumu

Profila izlieces līkne atkarībā no balstu attāluma