
# Tehnisko datu lapa

## Kabeļu rene MKS 85 FS

## Preces numurs: 6057101

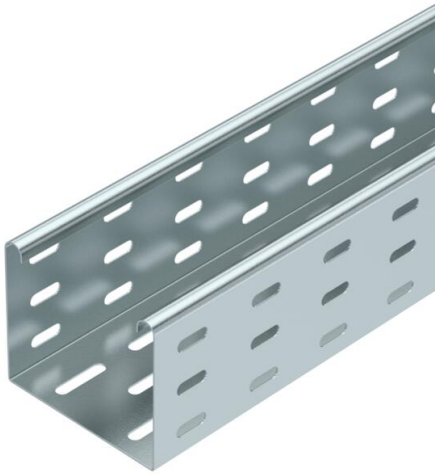

MKS 85 = vidēji smagas konstrukcijas kabeļu reņu sistēma ar malas augstumu 85 mm.
Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka 20 dB, ar vāku 50 dB.

| | |
|---|---|
| St | Tērauds |
| FS | cinkots |

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 6057101 |
| Tips | MKS 810 FS |
| Apzīmējums 1 | Kabeļu rene MKS |
| Apzīmējums 2 | perforēta |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 85x100x3000 |
| Krāsa | cinks |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsma | cinkots |
| Virsmas standarts | DIN EN 10346 |
| Mazākā VK vienība | 3 |
| Daudzuma mērvienība | Metrs |
| Svars | 209,366 kg |
| Svara vienība | kg/100 m |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 5,6826 kg CO2e / 1 Metrs |

# Tehnisko datu lapa

## Kabeļu rene MKS 85 FS

## Preces numurs: 6057101

### Izmēri




| | |
|---|---|
| Izmēri | 85 x 100 |
| Garums | 3 000 mm |
| Garums | 10 ft |
| Platums | 100 mm |
| Platums | 4 in |
| Augstums | 85 mm |
| Augstums | 3 in |
| Loksnes biezums | 0,04 in |
| Loksnes biezums | 1 mm |
| Izmērs B | 100 mm |
| Izmērs W | 100 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Savienotāja izpildījums | bez savienotāja |
| Stiprinājuma veids, montāžas sistēma | Grīda Griesti Siena |
| Iztur cilvēka svaru | nē |
| Funkciju nodrošināšana | nē |
| Ar augšējo daļu | nē |
| Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām | jā |
| NATO perforācijas šablons | nē |
| Derīgais šķērsgriezums | 83 cm² |
| Derīgais šķērsgriezums | 8300 mm² |
| ROHS atbilstība | jā |
| Nerūsējošs tērauds, kodināts | nē |
| Sānu caurumi | jā |
| Gara laiduma izpildījums | nē |
| Noslogošanas testa tips saskaņā ar IEC 61537 | II tips |
| Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids | skrūvēts |


# Tehnisko datu lapa

## Kabeļu rene MKS 85 FS

## Preces numurs: 6057101

### Noslodze

| | |
|---|---|
| Ievietojamas balsta starplikas min. | 1,5 m |
| ievietojamas balsta starplikas maks. | 2,5 m |
| Balstu atstatums 1,5 m | 1,75 kN/m |
| Balstu atstatums 1,75 m | 1,4 kN/m |
| Balstu atstatums 2,0 m | 1,1 kN/m |
| Balstu atstatums 2,5 m | 0,5 kN/m |

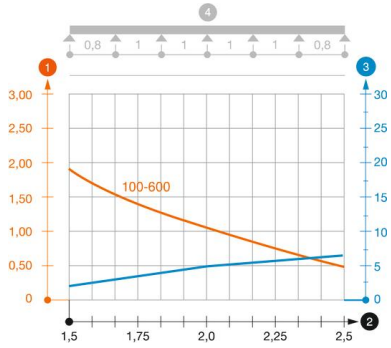


**MKS 85 tipa kabeļu renes slodzes diagramma**

1. Pieļaujamais kabeļu renes/trepju noslogojums kN/m nereķinot slodzi instalācijas laikā
2. Attālums starp balstiem, m
3. Profila izliece mm pie pieļaujamās slodzes kN/m
4. Slodzes shēma pārbaudes laikā

Slodzes līkne ar mm izteiktu kabeļu renes/trepju platumu

Profila izlieces līkne atkarībā no balstu attāluma

* sertificēts platumam no 300 mm ar salaiduma līsti SSLB