
Tehnisko datu lapa

Kabeļu rene MKS-Magic® 110 A2

Preces numurs: 6059194

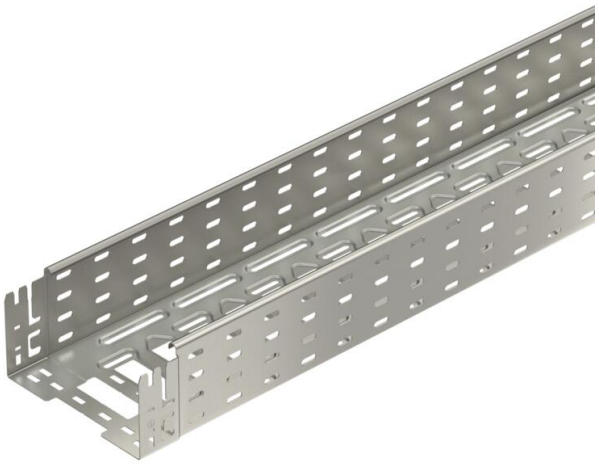

Kabeļu rene ar iebūvētu ātrās stiprināšanas sistēmu Kabeļu renes lietderīgais garums ir 3000 mm.

Kabeļu renes malās visā garumā ir 7 x 20 mm perforējums papildu savienošanas un montāžas elementu instalācijai.

Sākot ar kabeļu renes platumu 200 mm un 30% lielu perforēto daļu, piemērota izmantošanai zem ugunsdzēsības sprinkleriem saskaņā ar VdS direktīvu 2092. Potenciālu izlīdzināšana visā garumā ir nodrošināta bez papildu būvdetaļām.

A2	Nerūsējošais tērauds
2B	neizolēts, apstrādāts

Pamatdati


Preces numurs	6059194
Tips	MKSM 120 A2
Apzīmējums 1	Kabeļu rene MKSM
Apzīmējums 2	perforēta, ar ātro savienotāju
Ražotājs	OBO
Izmērs	110x200x3050
Krāsa	tērauda
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4301
Virsma	neizolēts, apstrādāts
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	3
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	293,115 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	17,0382 kg CO2e / 1 Metrs

Tehnisko datu lapa

Kabeļu rene MKS-Magic® 110 A2

Preces numurs: 6059194

Izmēri

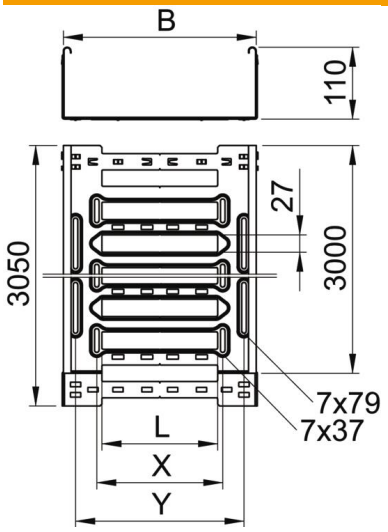

Garums	3 050 mm
Platums	200 mm
Augstums	110 mm
Loksnes biezums	1 mm
Izmērs B	200 mm
Izmērs L	80 mm
Izmērs x	96 mm
Izmērs y	162 mm

Tehniskie dati

Savienotāja izpildījums	iebūvēts savienotājs
Stiprinājuma veids, montāžas sistēma	Grīda Griesti Siena
Iztur cilvēka svaru	nē
Funkciju nodrošināšana	nē
Ar augšējo daļu	nē
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	jā
NATO perforācijas šablons	nē
Derīgais šķērsgriezums	218 cm²
Derīgais šķērsgriezums	21800 mm²
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Sānu caurumi	jā
Gara laiduma izpildījums	nē
Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka	20 dB
Magnētiskā ekranējuma efektivitāte ar vāku	50 dB
Noslogošanas testa tips saskaņā ar IEC 61537	II tips
Lietderīgais garums	3000 mm
Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids	Automātiskas fiksācijas stiprinājums


Tehnisko datu lapa

Kabeļu rene MKS-Magic® 110 A2

Preces numurs: 6059194

Noslodze

Ievietojamas balsta starplikas min.	1,5 m
ievietojamas balsta starplikas maks.	3 m
Balstu atstatums 1,5 m	2 kN/m
Balstu atstatums 2,0 m	1,5 kN/m
Balstu atstatums 2,5 m	1,07 kN/m
Balstu atstatums 3,0 m	0,7 kN/m

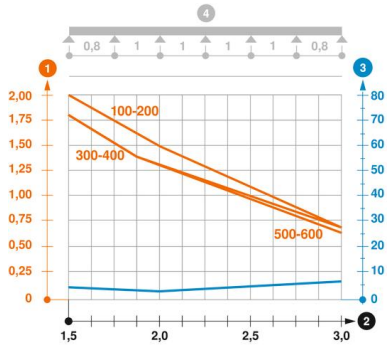

Slodzes diagramma, kabeļu rene, tips MKSM 110

1. Pieļaujamais kabeļu renes/trepju noslogojums kN/m nereķinot slodzi instalācijas laikā
2. Attālums starp balstiem, m
3. Profila izliece mm pie pieļaujamās slodzes kN/m
4. Slodzes shēma pārbaudes laikā

Slodzes līkne ar mm izteiktu kabeļu renes/trepju platumu

Profila izlieces līkne atkarībā no balstu attāluma