
Tehnisko datu lapa

Kabeļu rene SKS-Magic® 85 FS

Preces numurs: 6059534

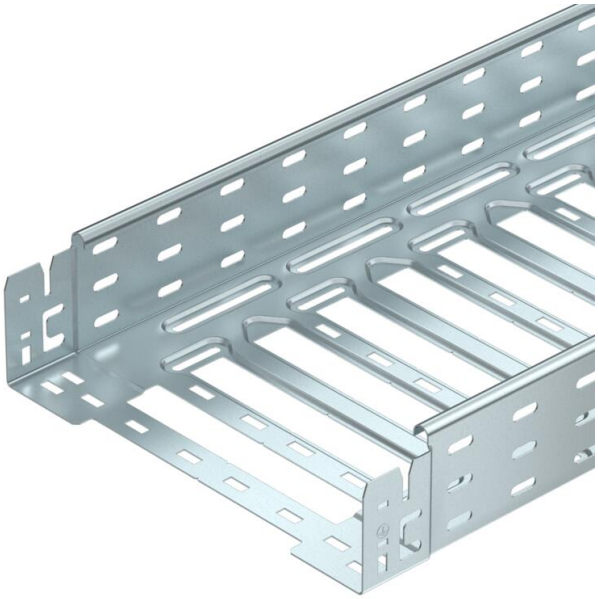

Kabeļu rene ar iebūvētu ātrās stiprināšanas sistēmu Kabeļu renes lietderīgais garums ir 3000 mm.

Kabeļu renes malās visā garumā ir 7 x 20 mm perforējums papildu savienošanas un montāžas elementu instalācijai.

Sākot ar kabeļu renes platumu 200 mm un 30% lielu perforēto daļu, piemērota izmantošanai zem ugunsdzēsības sprinkleriem saskaņā ar VdS direktīvu 2092. Potenciālu izlīdzināšana visā garumā ir nodrošināta bez papildu būvdetaļām.

St	Tērauds
FS	cinkots

Pamatdati


Preces numurs	6059534
Tips	SKSM 820 FS
Apzīmējums 1	Kabeļu rene SKSM
Apzīmējums 2	perforēta ar Magic savienojumu
Ražotājs	OBO
Izmērs	85x200x3050
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsma	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	3
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	381,967 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	10,6184 kg CO2e / 1 Metrs

Tehnisko datu lapa

Kabeļu rene SKS-Magic® 85 FS

Preces numurs: 6059534

Izmēri

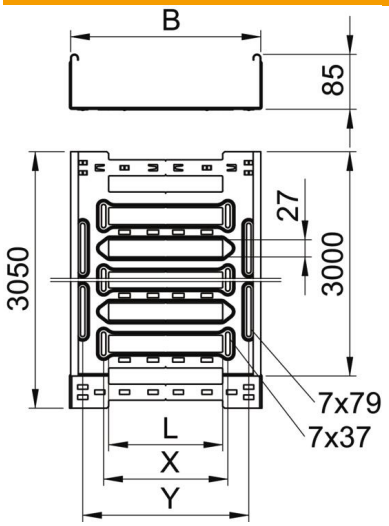

Garums	3 050 mm
Platums	200 mm
Augstums	85 mm
Loksnes biezums	1,5 mm
Izmērs B	200 mm
Izmērs L	80 mm
Izmērs x	96 mm
Izmērs y	162 mm

Tehniskie dati

Savienotāja izpildījums	iebūvēts savienotājs
Stiprinājuma veids, montāžas sistēma	Grīda Griesti Siena
Iztur cilvēka svaru	nē
Funkciju nodrošināšana	nē
Ar augšējo daļu	nē
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	jā
NATO perforācijas šablons	nē
Derīgais šķērsgriezums	186 cm²
Derīgais šķērsgriezums	18600 mm²
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Sānu caurumi	jā
Gara laiduma izpildījums	nē
Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka	20 dB
Magnētiskā ekranējuma efektivitāte ar vāku	50 dB
Noslogošanas testa tips saskaņā ar IEC 61537	II tips
Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids	Automātiskas fiksācijas stiprinājums


Tehnisko datu lapa

Kabeļu rene SKS-Magic® 85 FS

Preces numurs: 6059534

Noslodze

Ievietojamas balsta starplikas min.	1,5 m
ievietojamas balsta starplikas maks.	3 m
NEMA slodzes klase	8C
Balstu atstatums 1,5 m	3,4 kN/m
Balstu atstatums 2,0 m	2,7 kN/m
Balstu atstatums 2,5 m	2,07 kN/m
Balstu atstatums 3,0 m	1,5 kN/m

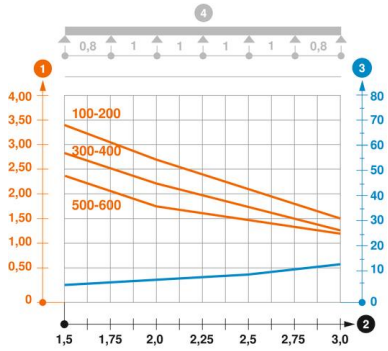

Slodzes diagramma, kabeļu rene, tips SKSM 85

1. Pieļaujamais kabeļu renes/trepju noslogojums kN/m nereķinot slodzi instalācijas laikā
2. Attālums starp balstiem, m
3. Profila izliece mm pie pieļaujamās slodzes kN/m
4. Slodzes shēma pārbaudes laikā

Slodzes līkne ar mm izteiktu kabeļu renes/trepju platumu

Profila izlieces līkne atkarībā no balstu attāluma