
Tehnisko datu lapa

Kabeļu rene SKS-Magic® 110 FT

Preces numurs: 6059637

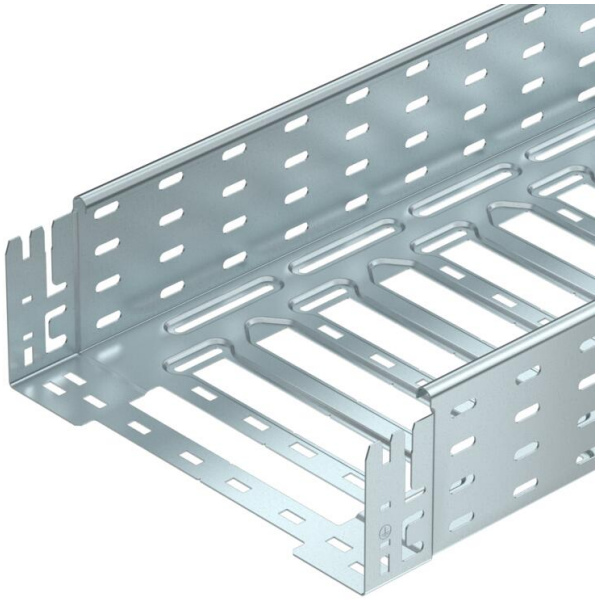

Kabeļu rene ar iebūvētu ātrās stiprināšanas sistēmu Kabeļu renes lietderīgais garums ir 3000 mm.

Kabeļu renes malās visā garumā ir 7 x 20 mm perforējums papildu savienošanas un montāžas elementu instalācijai.

Sākot ar kabeļu renes platumu 200 mm un 30% lielu perforēto daļu, piemērota izmantošanai zem ugunsdzēsības sprinkleriem saskaņā ar VdS direktīvu 2092. Potenciālu izlīdzināšana visā garumā ir nodrošināta bez papildu būvdetaļām.

St	Tērauds
FT	karsti cinkots

Pamatdati


Preces numurs	6059637
Tips	SKSM 130 FT
Apzīmējums 1	Kabeļu rene SKSM
Apzīmējums 2	perforēta ar Magic savienojumu
Ražotājs	OBO
Izmērs	110x300x3050
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsma	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	3
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	520,327 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	13,7768 kg CO2e / 1 Metrs

Tehnisko datu lapa

Kabeļu rene SKS-Magic® 110 FT

Preces numurs: 6059637

Izmēri

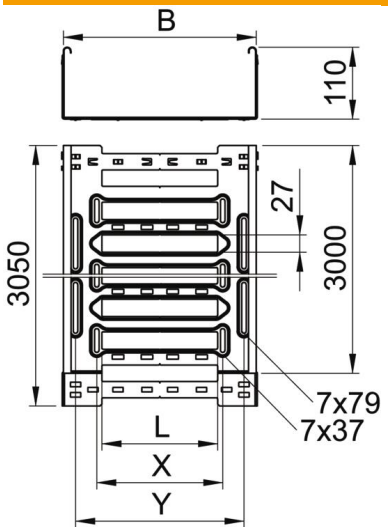

Garums	3 050 mm
Platums	300 mm
Augstums	110 mm
Loksnes biezums	1,5 mm
Izmērs B	300 mm
Izmērs L	180 mm
Izmērs x	196 mm
Izmērs y	262 mm

Tehniskie dati

Savienotāja izpildījums	iebūvēts savienotājs
Stiprinājuma veids, montāžas sistēma	Grīda Griesti Siena
Iztur cilvēka svaru	nē
Funkciju nodrošināšana	nē
Ar augšējo daļu	nē
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	jā
NATO perforācijas šablons	nē
Derīgais šķērsgriezums	328 cm²
Derīgais šķērsgriezums	32800 mm²
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Sānu caurumi	jā
Gara laiduma izpildījums	nē
Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka	20 dB
Magnētiskā ekranējuma efektivitāte ar vāku	50 dB
Noslogošanas testa tips saskaņā ar IEC 61537	II tips
Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids	Automātiskas fiksācijas stiprinājums


Tehnisko datu lapa

Kabeļu rene SKS-Magic® 110 FT

Preces numurs: 6059637

Noslodze

Ievietojamas balsta starplikas min.	1,5 m
ievietojamas balsta starplikas maks.	4 m
Balstu atstatums 1,5 m	3 kN/m
Balstu atstatums 2,0 m	2,5 kN/m
Balstu atstatums 2,5 m	2 kN/m
Balstu atstatums 3,0 m	1,5 kN/m
Balstu atstatums 3,5 m	1 kN/m
Balstu atstatums 4,0 m	0,5 kN/m

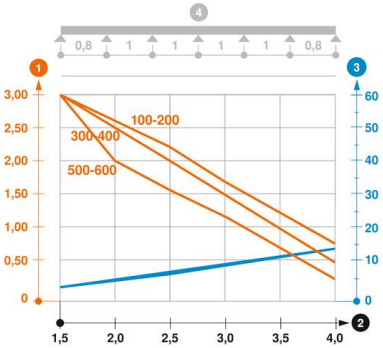

Slodzes diagramma, kabeļu rene, tips SKSM 110

1. Pieļaujamais kabeļu renes/trepju noslogojums kN/m nereķinot slodzi instalācijas laikā
2. Attālums starp balstiem, m
3. Profila izliece mm pie pieļaujamās slodzes kN/m
4. Slodzes shēma pārbaudes laikā

— Slodzes līkne ar mm izteiktu kabeļu renes/trepju platumu

— Profila izlieces līkne atkarībā no balstu attāluma