
Tehnisko datu lapa

Kabeļu rene SKS 110 FT

Preces numurs: 6061672

SKS 110 = smagas konstrukcijas kabeļu reņu sistēma ar malas augstumu 110 mm.
Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka 20 dB, ar vāku 50 dB.

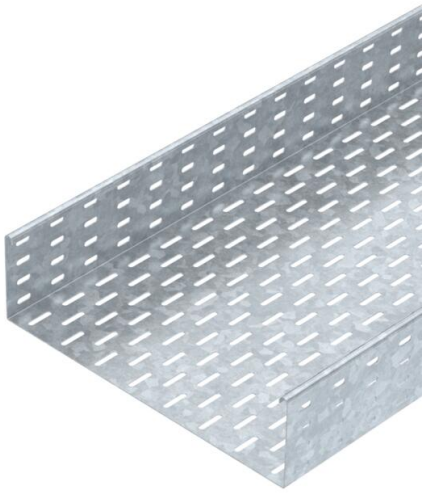

St	Tērauds
FT	karsti cinkots

Pamatdati


Preces numurs	6061672
Tips	SKS 140 FT
Apzīmējums 1	Kabeļu rene SKS
Apzīmējums 2	perforēta
Ražotājs	OBO
Izmērs	110x400x3000
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsma	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	3
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	697,34 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	16,3474 kg CO2e / 1 Metrs

Tehnisko datu lapa

Kabeļu rene SKS 110 FT

Preces numurs: 6061672

Izmēri



Izmēri	110 x 400
Garums	3 000 mm
Garums	10 ft
Platums	400 mm
Platums	16 in
Augstums	110 mm
Augstums	4 in
Loksnes biezums	0,06 in
Loksnes biezums	1,5 mm
Izmērs W	400 mm

Tehniskie dati

Savienotāja izpildījums	bez savienotāja
Stiprinājuma veids, montāžas sistēma	Grīda Griesti Siena
Iztur cilvēka svaru	nē
Funkciju nodrošināšana	nē
Ar augšējo daļu	nē
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	jā
NATO perforācijas šablons	nē
Derīgais šķērsgriezums	438 cm²
Derīgais šķērsgriezums	43800 mm²
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Sānu caurumi	jā
Gara laiduma izpildījums	nē
Noslogošanas testa tips saskaņā ar IEC 61537	II tips
Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids	skrūvēts


Tehnisko datu lapa

Kabeļu rene SKS 110 FT

Preces numurs: 6061672

Noslodze

Ievietojamas balsta starplikas min.	1,5 m
ievietojamas balsta starplikas maks.	4 m
Balstu atstatums 1,5 m	3 kN/m
Balstu atstatums 2,0 m	2,4 kN/m
Balstu atstatums 2,5 m	1,76 kN/m
Balstu atstatums 3,0 m	1,2 kN/m
Balstu atstatums 3,5 m	0,84 kN/m
Balstu atstatums 4,0 m	0,8 kN/m

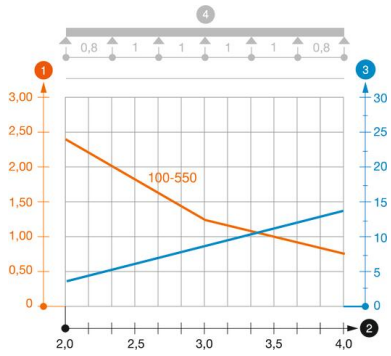

SKS 110 tipa kabeļu renes slodzes diagramma

1. Pieļaujamais kabeļu renes/trepju noslogojums kN/m nereķinot slodzi instalācijas laikā
2. Attālums starp balstiem, m
3. Profila izliece mm pie pieļaujamās slodzes kN/m
4. Slodzes shēma pārbaudes laikā

Slodzes līkne ar mm izteiktu kabeļu renes/trepju platumu

Profila izlieces līkne atkarībā no balstu attāluma