
Tehnisko datu lapa

Kabeļu rene MKSU 60 FS

Preces numurs: 6063179

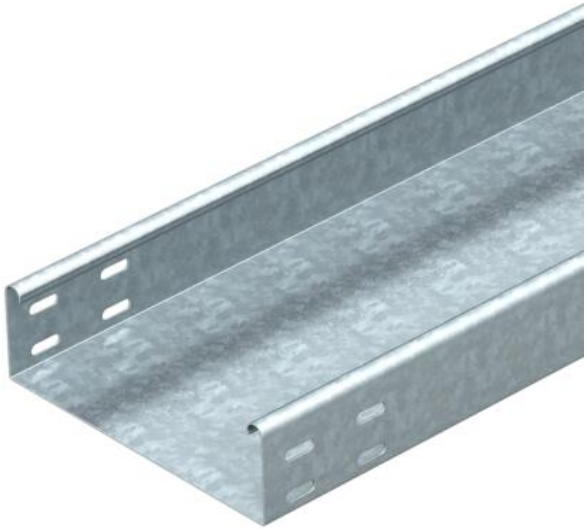

MKSU 60 = necaurumota vidēji smagas konstrukcijas kabeļu reņu sistēma ar malas augstumu 60 mm. Attiecīgie garenie savienotāji ir jāpasūta atsevišķi. Kabeļu rene abās pusēs ir aprīkota ar savienotājiem paredzētiem caurumiem. Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka 20 dB, ar vāku 50 dB.

St	Tērauds
FS	cinkots

Pamatdati


Preces numurs	6063179
Tips	MKSU 615 FS
Apzīmējums 1	Kabeļu rene MKSU
Apzīmējums 2	neperforeta ar savien.caurum.
Ražotājs	OBO
Izmērs	60x150x3000
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsma	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	3
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	231,033 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	5,2008 kg CO2e / 1 Metrs

Tehnisko datu lapa

Kabeļu rene MKSU 60 FS

Preces numurs: 6063179

Izmēri

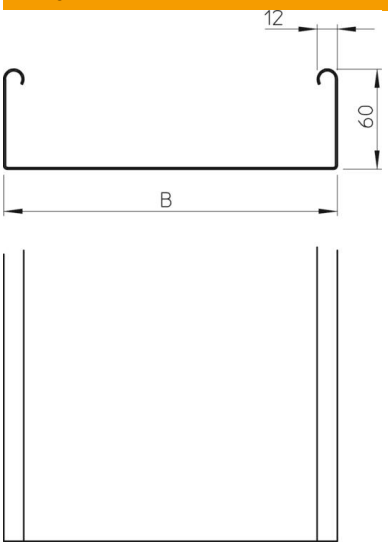

Izmēri	60 x 150
Garums	3 000 mm
Garums	10 ft
Platums	150 mm
Platums	6 in
Augstums	60 mm
Augstums	2 in
Loksnes biezums	0,04 in
Loksnes biezums	1 mm
Izmērs B	150 mm

Tehniskie dati

Savienotāja izpildījums	bez savienotāja
Stiprinājuma veids, montāžas sistēma	Grīda Griesti Siena
Iztur cilvēka svaru	nē
Perforēta pamatne	0
Funkciju nodrošināšana	nē
Ar augšējo daļu	nē
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	nē
NATO perforācijas šablons	nē
Derīgais šķērsgriezums	88 cm²
Derīgais šķērsgriezums	8800 mm²
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Sānu caurumi	nē
Gara laiduma izpildījums	nē
Noslogošanas testa tips saskaņā ar IEC 61537	II tips
Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids	skrūvēts


Tehnisko datu lapa

Kabeļu rene MKSU 60 FS

Preces numurs: 6063179

Noslodze

Ievietojamas balsta starplikas min.	1,5 m
ievietojamas balsta starplikas maks.	2,5 m
Balstu atstatums 1,5 m	1,5 kN/m
Balstu atstatums 1,75 m	1,25 kN/m
Balstu atstatums 2,0 m	1 kN/m
Balstu atstatums 2,5 m	0,5 kN/m

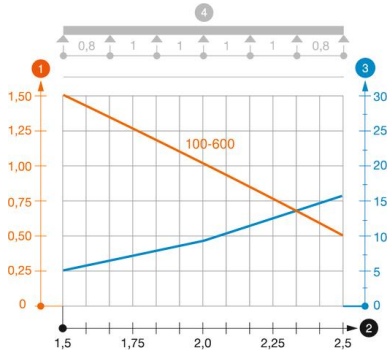

Slodzes diagramma, kabeļu rene, tips MKSU 60 FS FT

1. Pieļaujamais kabeļu renes/trepju noslogojums kN/m nereķinot slodzi instalācijas laikā
2. Attālums starp balstiem, m
3. Profila izliece mm pie pieļaujamās slodzes kN/m
4. Slodzes shēma pārbaudes laikā

Slodzes līkne ar mm izteiktu kabeļu renes/trepju platumu

Profila izlieces līkne atkarībā no balstu attāluma