
# Tehnisko datu lapa

## Kabeļu rene SKSU 60 FS

## Preces numurs: 6063276

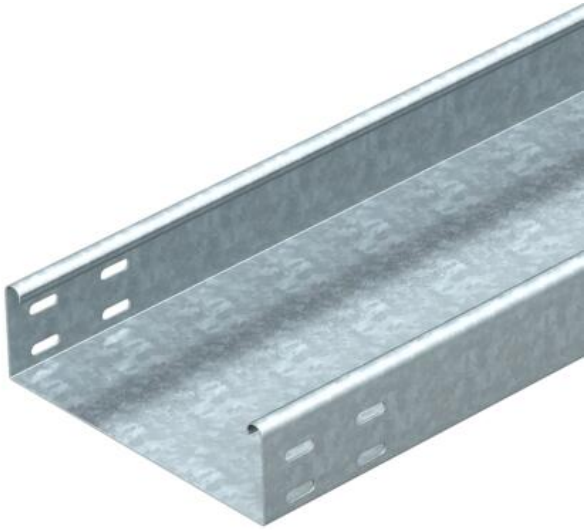

SKSU 60 = neperforeta smagas konstrukcijas kabeļu reņu sistēma ar malas augstumu 60 mm.
Kabeļu rene abās pusēs ir aprīkota ar savienotājiem paredzētiem caurumiem.
Garenie savienotāji ir pasūtāmi atsevišķi.
Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka 20 dB, ar vāku 50 dB.

| | |
|---|---|
| St | Tērauds |
| FS | cinkots |

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 6063276 |
| Tips | SKSU 660 FS |
| Apzīmējums 1 | Kabeļu rene SKSU |
| Apzīmējums 2 | neperforeta ar savien.caurum. |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 60x600x3000 |
| Krāsa | cinks |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsma | cinkots |
| Virsmas standarts | DIN EN 10346 |
| Mazākā VK vienība | 3 |
| Daudzuma mērvienība | Metrs |
| Svars | 877 kg |
| Svara vienība | kg/100 m |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 19,6252 kg CO2e / 1 Metrs |

# Tehnisko datu lapa

## Kabeļu rene SKSU 60 FS

## Preces numurs: 6063276

### Izmēri

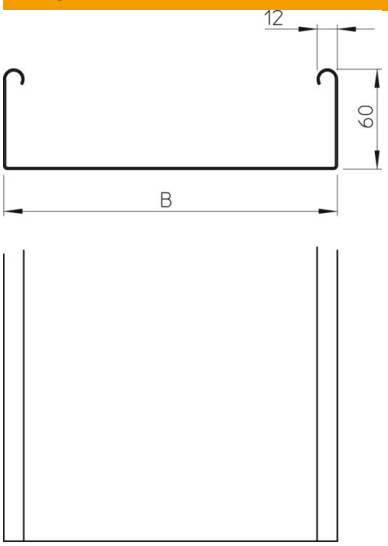


| | |
|---|---|
| Izmēri | 60 x 600 |
| Garums | 3 000 mm |
| Garums | 10 ft |
| Platums | 600 mm |
| Platums | 24 in |
| Augstums | 60 mm |
| Augstums | 2 in |
| Loksnes biezums | 0,06 in |
| Loksnes biezums | 1,5 mm |
| Izmērs B | 600 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Savienotāja izpildījums | bez savienotāja |
| Stiprinājuma veids, montāžas sistēma | Grīda Griesti Siena |
| Iztur cilvēka svaru | nē |
| Perforēta pamatne | 0 |
| Funkciju nodrošināšana | nē |
| Ar augšējo daļu | nē |
| Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām | nē |
| NATO perforācijas šablons | nē |
| Derīgais šķērsgriezums | 358 cm² |
| Derīgais šķērsgriezums | 35800 mm² |
| ROHS atbilstība | jā |
| Nerūsējošs tērauds, kodināts | nē |
| Sānu caurumi | nē |
| Gara laiduma izpildījums | nē |
| Noslogošanas testa tips saskaņā ar IEC 61537 | II tips |
| Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids | skrūvēts |


# Tehnisko datu lapa

## Kabeļu rene SKSU 60 FS

## Preces numurs: 6063276

### Noslodze

| | |
|---|---|
| Ievietojamas balsta starplikas min. | 1,5 m |
| ievietojamas balsta starplikas maks. | 3 m |
| Balstu atstatums 1,5 m | 2,6 kN/m |
| Balstu atstatums 2,0 m | 1,9 kN/m |
| Balstu atstatums 2,5 m | 1,1 kN/m |
| Balstu atstatums 3,0 m | 0,55 kN/m |

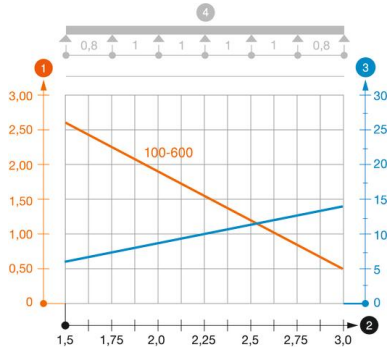


**SKSU 60 tipa kabeļu renes slodzes diagramma**

1. Pieļaujamais kabeļu renes/trepju noslogojums kN/m nereķinot slodzi instalācijas laikā
2. Attālums starp balstiem, m
3. Profila izliece mm pie pieļaujamās slodzes kN/m
4. Slodzes shēma pārbaudes laikā

Slodzes līkne ar mm izteiktu kabeļu renes/trepju platumu

Profila izlieces līkne atkarībā no balstu attāluma