
Tehnisko datu lapa

Kabeļu rene SKSU 110 FT

Preces numurs: 6064833

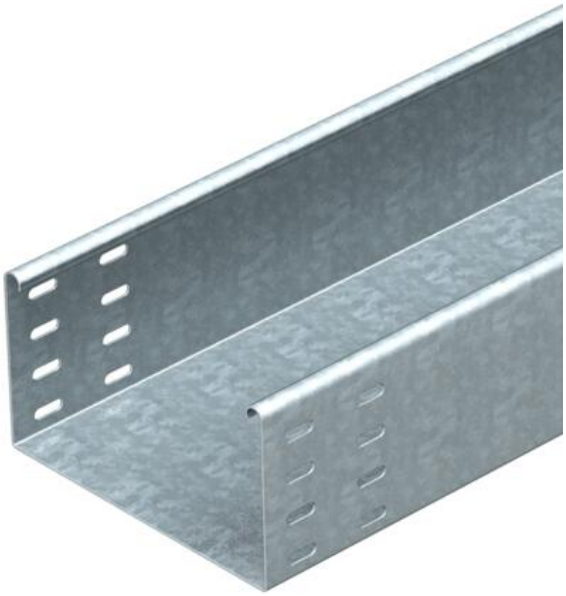

SKSU 110 = neperforēta smagas konstrukcijas kabeļu reņu sistēma ar malas augstumu 110 mm.
Kabeļu rene abās pusēs ir aprīkota ar savienotājiem paredzētiem caurumiem.
Garenie savienotāji ir pasūtāmi atsevišķi.
Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka 20 dB, ar vāku 50 dB.

CE UK CA

St	Tērauds
FT	karsti cinkots

Pamatdati


Preces numurs	6064833
Tips	SKSU 120 FT
Apzīmējums 1	Kabeļu rene SKSU
Apzīmējums 2	neperforeta ar savien.caurum.
Ražotājs	OBO
Izmērs	110x200x3000
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsma	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	3
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	551,34 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	11,5444 kg CO2e / 1 Metrs

Tehnisko datu lapa

Kabeļu rene SKSU 110 FT

Preces numurs: 6064833

Izmēri

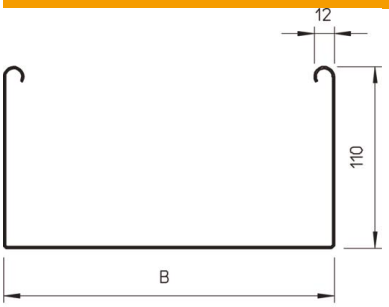



Izmēri	110 x 200
Garums	3 000 mm
Garums	10 ft
Platums	200 mm
Platums	8 in
Augstums	110 mm
Augstums	4 in
Loksnes biezums	0,06 in
Loksnes biezums	1,5 mm
Izmērs B	200 mm

Tehniskie dati

Savienotāja izpildījums	bez savienotāja
Stiprinājuma veids, montāžas sistēma	Grīda Griesti Siena
Iztur cilvēka svaru	nē
Funkciju nodrošināšana	nē
Ar augšējo daļu	nē
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	nē
NATO perforācijas šablons	nē
Derīgais šķērsgriezums	218 cm²
Derīgais šķērsgriezums	21800 mm²
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Sānu caurumi	nē
Gara laiduma izpildījums	nē
Noslogošanas testa tips saskaņā ar IEC 61537	II tips
Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids	skrūvēts


Tehnisko datu lapa

Kabeļu rene SKSU 110 FT

Preces numurs: 6064833

Noslodze

Ievietojamas balsta starplikas min.	1,5 m
ievietojamas balsta starplikas maks.	4 m
Balstu atstatums 1,5 m	3 kN/m
Balstu atstatums 2,0 m	2,4 kN/m
Balstu atstatums 2,5 m	1,76 kN/m
Balstu atstatums 3,0 m	1,2 kN/m
Balstu atstatums 3,5 m	0,84 kN/m
Balstu atstatums 4,0 m	0,8 kN/m

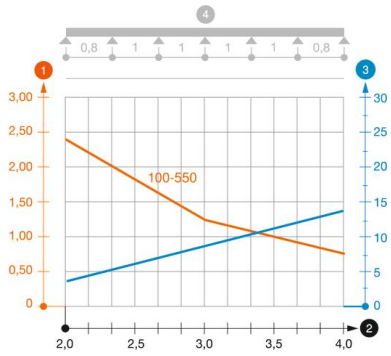

SKSU 110 tipa kabeļu renes slodzes diagramma

1. Pieļaujamais kabeļu renes/trepju noslogojums kN/m nereķinot slodzi instalācijas laikā
2. Attālums starp balstiem, m
3. Profila izliece mm pie pieļaujamās slodzes kN/m
4. Slodzes shēma pārbaudes laikā

Slodzes līkne ar mm izteiktu kabeļu renes/trepju platumu

Profila izlieces līkne atkarībā no balstu attāluma