
Tehnisko datu lapa

Kabeļu rene SKSU 110 FT

Preces numurs: 6064965

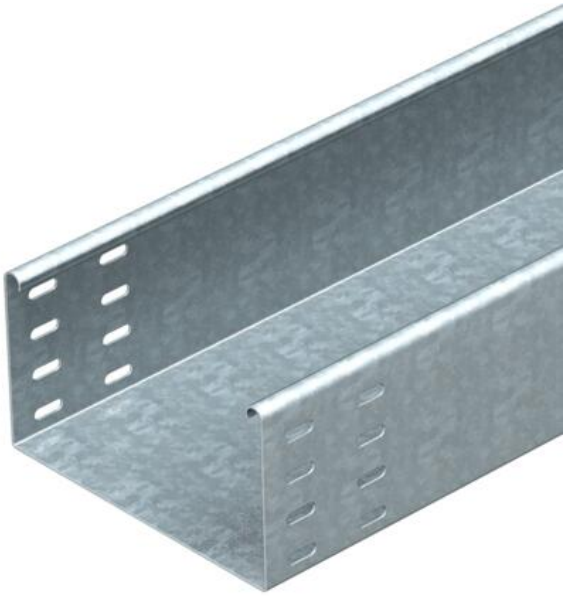

SKSU 110 = neperforēta smagas konstrukcijas kabeļu reņu sistēma ar malas augstumu 110 mm.
Kabeļu rene abās pusēs ir aprīkota ar savienotājiem paredzētiem caurumiem.
Garenie savienotāji ir pasūtāmi atsevišķi.
Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka 20 dB, ar vāku 50 dB.

CE UK CA

St	Tērauds
FT	karsti cinkots

Pamatdati


Preces numurs	6064965
Tips	SKSU 150 FT
Apzīmējums 1	Kabeļu rene SKSU
Apzīmējums 2	neperforeta ar savien.caurum.
Ražotājs	OBO
Izmērs	110x500x3000
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsma	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	3
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	925 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	19,2981 kg CO2e / 1 Metrs

Tehnisko datu lapa

Kabeļu rene SKSU 110 FT

Preces numurs: 6064965

Izmēri

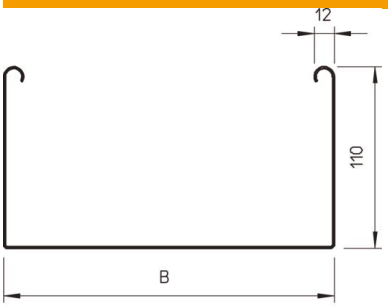



Izmēri	110 x 500
Garums	3 000 mm
Garums	10 ft
Platums	500 mm
Platums	20 in
Augstums	110 mm
Augstums	4 in
Loksnes biezums	0,06 in
Loksnes biezums	1,5 mm
Izmērs B	500 mm

Tehniskie dati

Savienotāja izpildījums	bez savienotāja
Stiprinājuma veids, montāžas sistēma	Grīda Griesti Siena
Iztur cilvēka svaru	nē
Funkciju nodrošināšana	nē
Ar augšējo daļu	nē
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	nē
NATO perforācijas šablons	nē
Derīgais šķērsgriezums	548 cm²
Derīgais šķērsgriezums	54800 mm²
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Sānu caurumi	nē
Gara laiduma izpildījums	nē
Noslogošanas testa tips saskaņā ar IEC 61537	II tips
Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids	skrūvēts


Tehnisko datu lapa

Kabeļu rene SKSU 110 FT

Preces numurs: 6064965

Noslodze

Ievietojamas balsta starplikas min.	1,5 m
ievietojamas balsta starplikas maks.	4 m
Balstu atstatums 1,5 m	3 kN/m
Balstu atstatums 2,0 m	2,4 kN/m
Balstu atstatums 2,5 m	1,76 kN/m
Balstu atstatums 3,0 m	1,2 kN/m
Balstu atstatums 3,5 m	0,84 kN/m
Balstu atstatums 4,0 m	0,8 kN/m

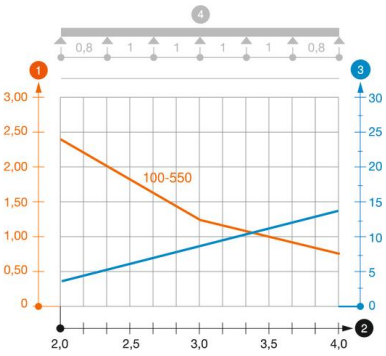

SKSU 110 tipa kabeļu renes slodzes diagramma

1. Pieļaujamais kabeļu renes/trepju noslogojums kN/m nereķinot slodzi instalācijas laikā
2. Attālums starp balstiem, m
3. Profila izliece mm pie pieļaujamās slodzes kN/m
4. Slodzes shēma pārbaudes laikā

Slodzes līkne ar mm izteiktu kabeļu renes/trepju platumu

Profila izlieces līkne atkarībā no balstu attāluma