Tehnisko datu lapa

Gara laiduma kabeļu rene WKSG 110 A2

Preces numurs: 6098161



Gara laiduma kabeļu reņu sistēma, perforēta, ar malas augstumu 110 mm.
WRVL 110 tipa garenie savienotāji jāpasūta atsevišķi.
Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka 20 dB, ar vāku 50 dB.

A2	Nerūsējošais tērauds
2B	neizolēts, apstrādāts

Pamatdati


Preces numurs	6098161
Tips	WKSG 120 A2
Apzīmējums 1	Kabeļu rene lieliem attalumiem
Apzīmējums 2	perforēta, kniedēta
Ražotājs	OBO
Izmērs	110x200x6000
Krāsa	tērauda
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4301
Virsma	neizolēts, apstrādāts
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	6
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	713,833 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	35,9073 kg CO2e / 1 Metrs

Tehnisko datu lapa

Gara laiduma kabeļu rene WKSG 110 A2

Preces numurs: 6098161

Izmēri



Izmēri	110 X 200
Garums	6 000 mm
Platums	200 mm
Augstums	110 mm
Loksnes biezums	2 mm
Izmērs B	200 mm
Izmērs L	6 000 mm

Tehniskie dati

Savienotāja izpildījums	bez savienotāja
Stiprinājuma veids, montāžas sistēma	Grīda Griesti Siena
Funkciju nodrošināšana	nē
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	jā
Derīgais šķērsgriezums	202 cm²
Derīgais šķērsgriezums	20200 mm²
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Sānu caurumi	jā
Gara laiduma izpildījums	jā
Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka	20 dB
Magnētiskā ekranējuma efektivitāte ar vāku	50 dB
Lietderīgais garums	6000 mm
Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids	skrūvēts


Tehnisko datu lapa

Gara laiduma kabeļu rene WKSG 110 A2

Preces numurs: 6098161

Noslodze

Ievietojamas balsta starplikas min.	3 m
ievietojamas balsta starplikas maks.	8 m
Balstu atstatums 3,0 m	2,5 kN/m
Balstu atstatums 3,5 m	2,01 kN/m
Balstu atstatums 4,0 m	1,6 kN/m
Balstu atstatums 4,5 m	1,32 kN/m
Balstu atstatums 5,0 m	1,1 kN/m
Balstu atstatums 6,0 m	0,75 kN/m
Balstu atstatums 7,0 m	0,45 kN/m
Balstu atstatums 8,0 m	0,2 kN/m

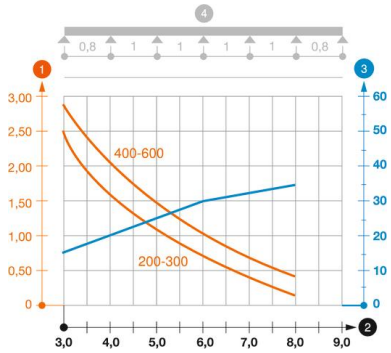

WKSG 110 tipa gara laiduma kabeļu renes slodzes diagramma

1. Pieļaujamais kabeļu renes/trepju noslogojums kN/m nereķinot slodzi instalācijas laikā
2. Attālums starp balstiem, m
3. Profila izliece mm pie pieļaujamās slodzes kN/m
4. Slodzes shēma pārbaudes laikā

Slodzes līkne ar mm izteiktu kabeļu renes/trepju platumu

Profila izlieces līkne atkarībā no balstu attāluma