
Tehnisko datu lapa

Kabeļu trepes LG 60, 6 m VS A4

Preces numurs: 6101200

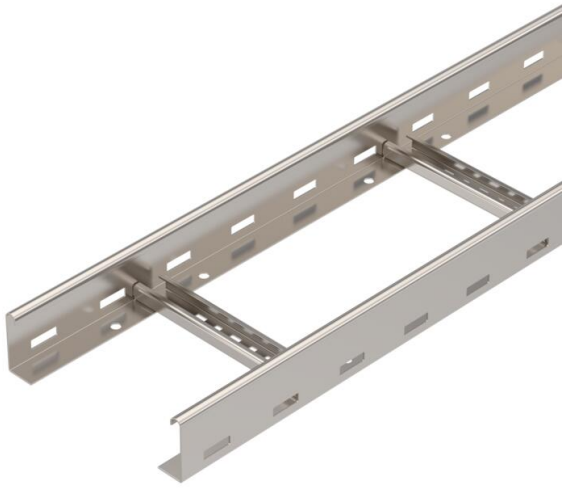

Kabeļu trepes ar perforētu profila malu un malas augstumu 60 mm, ar iekniedētiem, uz augšu atvērtiem C profila spraišļiem (VS izpildījums). Kabeļu trepes piegādā salocītā stāvoklī.

Atbilstošo tipa BS-H... piekarapskavu skatiet sadaļā par vertikālo kabeļu trepju sistēmām.
Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka 10 dB, ar vāku 15 dB.

A4	Nerūsējošais tērauds
2B	neizolēts, apstrādāts

Pamatdati


Preces numurs	6101200
Tips	LG 620 VS6 A4
Apzīmējums 1	Kabeļu trepe
Apzīmējums 2	perforēta, ar VS spraišļiem
Ražotājs	OBO
Izmērs	60x200x6000
Krāsa	tērauda
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4571
Virsma	neizolēts, apstrādāts
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	6
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	267,067 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	13,6246 kg CO2e / 1 Metrs

Tehnisko datu lapa

Kabeļu trepes LG 60, 6 m VS A4

Preces numurs: 6101200

Izmēri

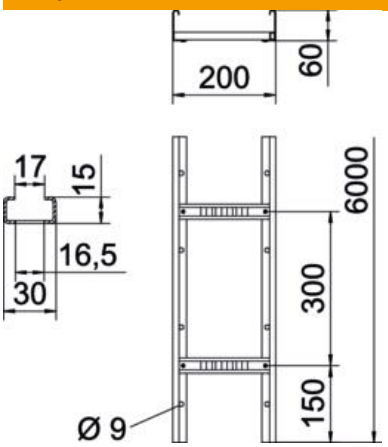

Izmēri	60x200x6000
Garums	6 000 mm
Platums	200 mm
Augstums	60 mm
Izmērs B	200 mm
Spraišļa atveres izmērs	16,50

Tehniskie dati

Spraišļu izpildījums	Caurumots profils
Sānu malas konstrukcija	plakans profils
Spraišļa stiprinājums	kniedēts no vienas puses
Stiprinājuma veids, montāžas sistēma	Grīda Griesti Siena
Funkciju nodrošināšana	nē
Derīgais šķērsgriezums	98 cm²
Derīgais šķērsgriezums	9800 mm²
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Sānu caurumi	jā
Attālums starp spraišļiem	300 mm
Gara laiduma izpildījums	nē
Metāla biezums	1,5 mm


Tehnisko datu lapa

Kabeļu trepes LG 60, 6 m VS A4

Preces numurs: 6101200

Noslodze

Ievietojamas balsta starplikas min.	1,5 m
ievietojamas balsta starplikas maks.	5 m
Balstu atstatums 1,5 m	3,1 kN/m
Balstu atstatums 2,0 m	2,25 kN/m
Balstu atstatums 2,5 m	1,5 kN/m
Balstu atstatums 3,0 m	1,1 kN/m
Balstu atstatums 3,5 m	0,75 kN/m
Balstu atstatums 4,0 m	0,45 kN/m
Balstu atstatums 4,5 m	0,3 kN/m
Balstu atstatums 5,0 m	0,15 kN/m

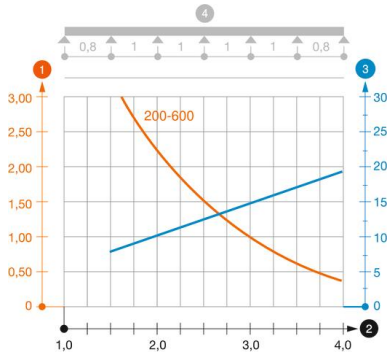

LG 60 VS tipa kabeļu trepju slodzes diagramma

1. Pieļaujamais kabeļu renes/trepju noslogojums kN/m nereķinot slodzi instalācijas laikā
2. Attālums starp balstiem, m
3. Profila izliece mm pie pieļaujamās slodzes kN/m
4. Slodzes shēma pārbaudes laikā

Slodzes līkne ar mm izteiktu kabeļu renes/trepju platumu

Profila izlieces līkne atkarībā no balstu attāluma