# Tehnisko datu lapa

## Kabeļu trepes LCIS 60, 6 m C30 A2

## Preces numurs: 6207254



Kabeļu trepes ar 60 mm augstām malām, iemetinātiem un augšup vērstiem C30 profila spraišļiem. Ieliekta sānu mala pastiprinājumam, kas kalpo arī kā malu aizsargs. Nostiprināšana uz balsteņa notiek ar LKS 40 tipa skavām. Spraugas izmērs spraišļiem ir 16,5 mm, atbilstošais piekarapskavas tips ir 2056.

Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka 10 dB, ar vāku 15 dB.

| | |
|---|---|
| A2 | Nerūsējošais tērauds |
| 2B | neizolēts, apstrādāts |

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 6207254 |
| Tips | LCIS 630 6 A2 |
| Apzīmējums 1 | Kabeļu trepe |
| Apzīmējums 2 | ar perforētiem spraišļiem, met |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 60x300x6000 |
| Krāsa | tērauda |
| Materiāls | Nerūsējošais tērauds 1.4301 |
| Virsma | neizolēts, apstrādāts |
| Virsmas standarts | |
| Mazākā VK vienība | 6 |
| Daudzuma mērvienība | Metrs |
| Svars | 288,84 kg |
| Svara vienība | kg/100 m |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 14,7094 kg CO2e / 1 Metrs |

# Tehnisko datu lapa

## Kabeļu trepes LCIS 60, 6 m C30 A2

## Preces numurs: 6207254

### Izmēri




| | |
|---|---|
| Garums | 6 000 mm |
| Platums | 300 mm |
| Augstums | 60 mm |
| Izmērs B | 300 mm |
| Spraišļa atveres izmērs | 16,50 |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Spraišļu izpildījums | Caurumots profils |
| Sānu malas konstrukcija | plakans profils |
| Spraišļa stiprinājums | metināts |
| Stiprinājuma veids, montāžas sistēma | Grīda Griesti Siena |
| Funkciju nodrošināšana | nē |
| Derīgais šķērsgriezums | 120 cm² |
| Derīgais šķērsgriezums | 12000 mm² |
| ROHS atbilstība | jā |
| Nerūsējošs tērauds, kodināts | jā |
| Sānu caurumi | jā |
| Attālums starp spraišļiem | 300 mm |
| Gara laiduma izpildījums | nē |
| Metāla biezums | 1,5 mm |


# Tehnisko datu lapa

## Kabeļu trepes LCIS 60, 6 m C30 A2

## Preces numurs: 6207254

### Noslodze

| | |
|---|---|
| Ievietojamas balsta starplikas min. | 1,5 m |
| ievietojamas balsta starplikas maks. | 5 m |
| Balstu atstatums 1,5 m | 3,3 kN/m |
| Balstu atstatums 2,0 m | 2 kN/m |
| Balstu atstatums 2,5 m | 1,3 kN/m |
| Balstu atstatums 3,0 m | 1 kN/m |
| Balstu atstatums 3,5 m | 0,78 kN/m |
| Balstu atstatums 4,0 m | 0,4 kN/m |
| Balstu atstatums 4,5 m | 0,3 kN/m |
| Balstu atstatums 5,0 m | 0,2 kN/m |

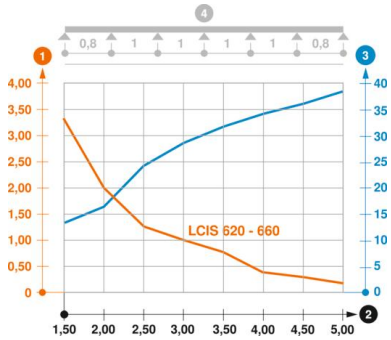


**Slodzes diagramma, kabeļu trepes, tips LCIS 60**

1. Pieļaujamais kabeļu renes/trepju noslogojums kN/m nereķinot slodzi instalācijas laikā
2. Attālums starp balstiem, m
3. Profila izliece mm pie pieļaujamās slodzes kN/m
4. Slodzes shēma pārbaudes laikā

Slodzes līkne ar mm izteiktu kabeļu renes/trepju platumu

Profila izlieces līkne atkarībā no balstu attāluma