Tehnisko datu lapa

Kabeļu trepes LCIS 60, 6 m C30 A2

Preces numurs: 6207260



Kabeļu trepes ar 60 mm augstām malām, iemetinātiem un augšup vērstiem C30 profila spraišļiem. Ieliekta sānu mala pastiprinājumam, kas kalpo arī kā malu aizsargs. Nostiprināšana uz balsteņa notiek ar LKS 40 tipa skavām. Spraugas izmērs spraišļiem ir 16,5 mm, atbilstošais piekarapskavas tips ir 2056.

Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka 10 dB, ar vāku 15 dB.

A2 Nerūsējošais tērauds Plastmasa

2B neizolēts, apstrādāts

Pamatdati


Preces numurs	6207260
Tips	LCIS 660 6 A2
Apzīmējums 1	Kabeļu trepe
Apzīmējums 2	ar perforētiem spraišļiem, met
Ražotājs	OBO
Izmērs	60x600x6000
Krāsa	tērauda
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4301
Virsma	neizolēts, apstrādāts
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	6
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	354 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	18,2782 kg CO2e / 1 Metrs

Tehnisko datu lapa

Kabeļu trepes LCIS 60, 6 m C30 A2

Preces numurs: 6207260

Izmēri



Garums	6 000 mm
Platums	600 mm
Augstums	60 mm
Izmērs B	600 mm
Spraišļa atveres izmērs	16,50

Tehniskie dati

Spraišļu izpildījums	Caurumots profils
Sānu malas konstrukcija	plakans profils
Spraišļa stiprinājums	metināts
Stiprinājuma veids, montāžas sistēma	Grīda Griesti Siena
Funkciju nodrošināšana	nē
Derīgais šķērsgriezums	240 cm²
Derīgais šķērsgriezums	24000 mm²
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	jā
Sānu caurumi	jā
Attālums starp spraišļiem	300 mm
Gara laiduma izpildījums	nē
Metāla biezums	1,5 mm


Tehnisko datu lapa

Kabeļu trepes LCIS 60, 6 m C30 A2

Preces numurs: 6207260

Noslodze

Ievietojamas balsta starplikas min.	1,5 m
ievietojamas balsta starplikas maks.	5 m
Balstu atstatums 1,5 m	3,3 kN/m
Balstu atstatums 2,0 m	2 kN/m
Balstu atstatums 2,5 m	1,3 kN/m
Balstu atstatums 3,0 m	1 kN/m
Balstu atstatums 3,5 m	0,78 kN/m
Balstu atstatums 4,0 m	0,4 kN/m
Balstu atstatums 4,5 m	0,3 kN/m
Balstu atstatums 5,0 m	0,2 kN/m

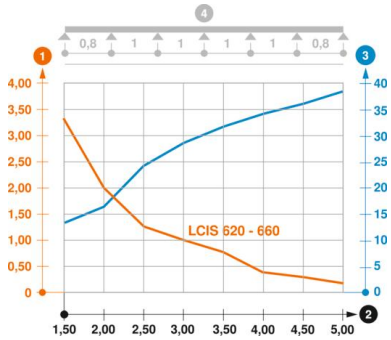

Slodzes diagramma, kabeļu trepes, tips LCIS 60

1. Pieļaujamais kabeļu renes/trepju noslogojums kN/m nereķinot slodzi instalācijas laikā
2. Attālums starp balstiem, m
3. Profila izliece mm pie pieļaujamās slodzes kN/m
4. Slodzes shēma pārbaudes laikā

Slodzes līkne ar mm izteiktu kabeļu renes/trepju platumu

Profila izlieces līkne atkarībā no balstu attāluma