
Tehnisko datu lapa

Kabeļu trepes SLCS 110, 3 m C30 FT

Preces numurs: 6207304

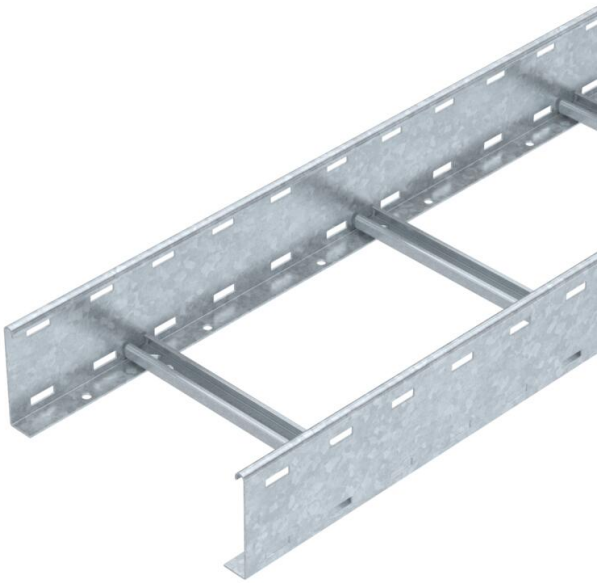

Kabeļu trepes ar 110 mm augstām malām, iemetinātiem un augšup vērstiem C30 profila spraišļiem. Ieliekta sānu mala pastiprinājumam, kas kalpo arī kā malu aizsargs. Nostiprināšana uz balsteņa notiek ar LKS 40 tipa skavām. Spraugas izmērs spraišļiem ir 16,5 mm, atbilstošais piekarapskavas tips ir 2056. Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka 10 dB, ar vāku 15 dB.

St	Tērauds
FT	karsti cinkots

Pamatdati


Preces numurs	6207304
Tips	SLCS 1130 3 FT
Apzīmējums 1	Kabeļu trepe
Apzīmējums 2	ar neperfor. spraišļiem, met
Ražotājs	OBO
Izmērs	110x300x3000
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsma	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	3
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	561,73 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	12,0072 kg CO2e / 1 Metrs

Tehnisko datu lapa

Kabeļu trepes SLCS 110, 3 m C30 FT

Preces numurs: 6207304

Izmēri



Garums	3 000 mm
Platums	300 mm
Augstums	110 mm
Izmērs B	300 mm
Spraišļa atveres izmērs	17,00

Tehniskie dati

Spraišļu izpildījums	Necaurumots profils
Sānu malas konstrukcija	plakans profils
Spraišļa stiprinājums	metināts
Stiprinājuma veids, montāžas sistēma	Grīda Griesti Siena
Funkciju nodrošināšana	nē
Derīgais šķērsgriezums	270 cm²
Derīgais šķērsgriezums	27000 mm²
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Sānu caurumi	jā
Attālums starp spraišļiem	300 mm
Gara laiduma izpildījums	nē
Metāla biezums	2 mm


Tehnisko datu lapa

Kabeļu trepes SLCS 110, 3 m C30 FT

Preces numurs: 6207304

Noslodze

Ievietojamas balsta starplikas min.	2 m
ievietojamas balsta starplikas maks.	6 m
Balstu atstatums 2,0 m	4 kN/m
Balstu atstatums 2,5 m	3 kN/m
Balstu atstatums 3,0 m	2,3 kN/m
Balstu atstatums 3,5 m	1,6 kN/m
Balstu atstatums 4,0 m	1 kN/m
Balstu atstatums 4,5 m	0,83 kN/m
Balstu atstatums 5,0 m	0,7 kN/m
Balstu atstatums 6,0 m	0,25 kN/m

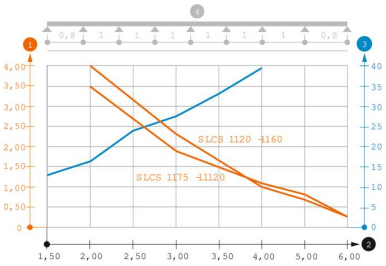

Slodzes diagramma, kabeļu trepes, tips SLCS 110

1. Pieļaujamais kabeļu renes/trepju noslogojums kN/m nereķinot slodzi instalācijas laikā
2. Attālums starp balstiem, m
3. Profila izliece mm pie pieļaujamās slodzes kN/m
4. Slodzes shēma pārbaudes laikā

Slodzes līkne ar mm izteiktu kabeļu renes/trepju platumu

Profila izlieces līkne atkarībā no balstu attāluma