
Tehnisko datu lapa

Kabeļu trepes LG 110, 6 m VS FT

Preces numurs: 6216471

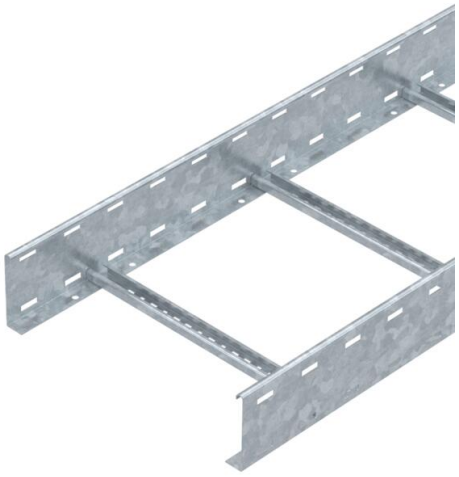

Kabeļu trepes ar perforētu profila malu un malas augstumu 110 mm, ar iekniedētiem, uz augšu atvērtiem C profila spraišļiem.
Kabeļu trepes piegādā salocītā stāvoklī.

Atbilstošo tipa 2056 piekarapskavu skatiet sadaļā par vertikālo kabeļu trepju sistēmām.
Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka 10 dB, ar vāku 15 dB.

St Tērauds

FT karsti cinkots

Pamatdati


Preces numurs	6216471
Tips	LG 114 VS 6 FT
Apzīmējums 1	Kabeļu trepe
Apzīmējums 2	perforēta, ar VS spraišļiem
Ražotājs	OBO
Izmērs	110x400x6000
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsma	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	6
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	445,867 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	9,9012 kg CO2e / 1 Metrs

Tehnisko datu lapa

Kabeļu trepes LG 110, 6 m VS FT

Preces numurs: 6216471

Izmēri



Izmēri	110x400x6000
Garums	6 000 mm
Platums	400 mm
Augstums	110 mm
Izmērs B	400 mm
Spraišļa atveres izmērs	16,50

Tehniskie dati

Spraišļu izpildījums	Caurumots profils
Sānu malas konstrukcija	plakans profils
Spraišļa stiprinājums	kniedēts no vienas puses
Stiprinājuma veids, montāžas sistēma	Grīda Griesti Siena
Funkciju nodrošināšana	nē
Derīgais šķērsgriezums	378 cm²
Derīgais šķērsgriezums	37800 mm²
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Sānu caurumi	jā
Attālums starp spraišļiem	300 mm
Gara laiduma izpildījums	nē
Metāla biezums	1,5 mm


Tehnisko datu lapa

Kabeļu trepes LG 110, 6 m VS FT

Preces numurs: 6216471

Noslodze

Ievietojamas balsta starplikas min.	2 m
ievietojamas balsta starplikas maks.	6 m
Balstu atstatums 2,0 m	3,1 kN/m
Balstu atstatums 2,5 m	2 kN/m
Balstu atstatums 3,0 m	1,4 kN/m
Balstu atstatums 3,5 m	0,9 kN/m
Balstu atstatums 4,0 m	0,65 kN/m
Balstu atstatums 4,5 m	0,55 kN/m
Balstu atstatums 5,0 m	0,5 kN/m
Balstu atstatums 6,0 m	0,15 kN/m

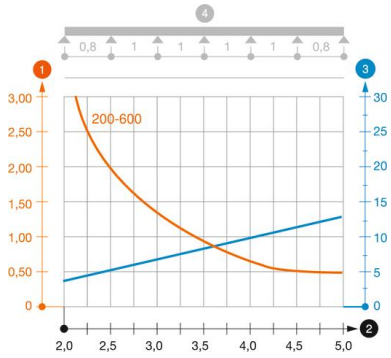

LG 110 VS tipa kabeļu trepju slodzes diagramma

1. Pieļaujamais kabeļu renes/trepju noslogojums kN/m nereķinot slodzi instalācijas laikā
2. Attālums starp balstiem, m
3. Profila izliece mm pie pieļaujamās slodzes kN/m
4. Slodzes shēma pārbaudes laikā

Slodzes līkne ar mm izteiktu kabeļu renes/trepju platumu

Profila izlieces līkne atkarībā no balstu attāluma