
Tehnisko datu lapa

Gara laiduma kabeļu trepes WKLG 160 FT

Preces numurs: 6227139

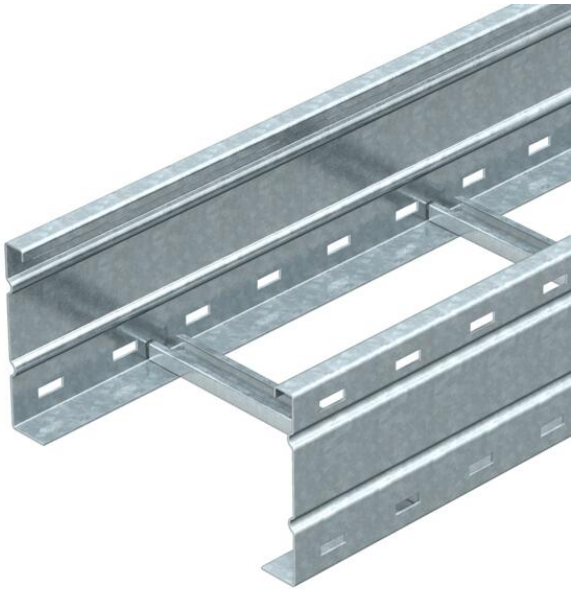

Gara laiduma kabeļu trepes ar perforētu profila malu un malas augstumu 160 mm. Kabeļu un vadu nostiprināšana ar piekarapskavas tipu 2056.
WRV 160 tipa garenie savienotāji jāpasūta atsevišķi.
Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka 10 dB, ar vāku 15 dB.

St Tērauds

FT karsti cinkots

Pamatdati


Preces numurs	6227139
Tips	WKLG 1630 FT
Apzīmējums 1	Kabeļu trepe lielam attalumam
Apzīmējums 2	perforēta mala
Ražotājs	OBO
Izmērs	160x300x6000
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsma	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	6
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	802,5 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	17,4469 kg CO2e / 1 Metrs

Tehnisko datu lapa

Gara laiduma kabeļu trepes WKLG 160 FT

Preces numurs: 6227139

Izmēri

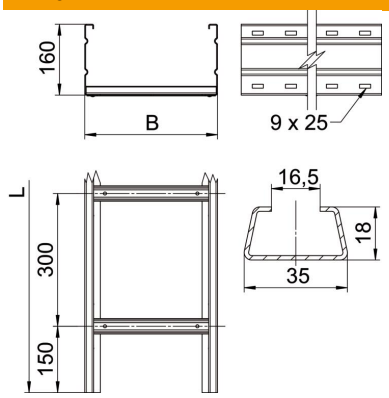

Izmēri	160 x 300
Garums	6 000 mm
Platums	300 mm
Augstums	160 mm
Izmērs B	300 mm
Izmērs L	6 000 mm
Spraišļa atveres izmērs	16,50

Tehniskie dati

Spraišļu izpildījums	Necaurumots profils
Spraišļa stiprinājums	kniedēts no abām pusēm
Stiprinājuma veids, montāžas sistēma	Grīda Griesti Siena
Funkciju nodrošināšana	nē
Derīgais šķērsgriezums	427 cm²
Derīgais šķērsgriezums	42700 mm²
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Sānu caurumi	jā
Gara laiduma izpildījums	jā
Metāla biezums	2 mm


Tehnisko datu lapa

Gara laiduma kabeļu trepes WKLG 160 FT

Preces numurs: 6227139

Noslodze

Ievietojamas balsta starplikas min.	3 m
ievietojamas balsta starplikas maks.	8 m
Balstu atstatums 3,0 m	2,9 kN/m
Balstu atstatums 3,5 m	2,59 kN/m
Balstu atstatums 4,0 m	2,3 kN/m
Balstu atstatums 4,5 m	2,04 kN/m
Balstu atstatums 5,0 m	1,8 kN/m
Balstu atstatums 6,0 m	1,4 kN/m
Balstu atstatums 7,0 m	1 kN/m
Balstu atstatums 8,0 m	0,7 kN/m

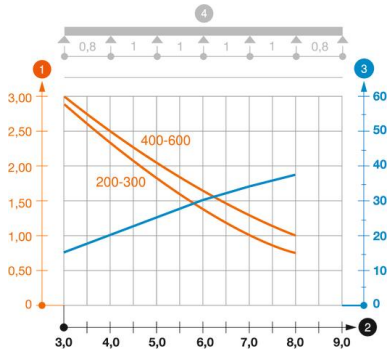

WKL 160 tipa gara laiduma kabeļu trepju slodzes diagramma

1. Pieļaujamais kabeļu renes/trepju noslogojums kN/m nereķinot slodzi instalācijas laikā
2. Attālums starp balstiem, m
3. Profila izliece mm pie pieļaujamās slodzes kN/m
4. Slodzes shēma pārbaudes laikā

Slodzes līkne ar mm izteiktu kabeļu renes/trepju platumu

Profila izlieces līkne atkarībā no balstu attāluma