Tehnisko datu lapa

Gara laiduma kabeļu trepes WKLG 110 A2

Preces numurs: 6311206



Gara laiduma kabeļu trepes ar caurumotu profila malu un malas augstumu 110 mm. Kabeļu un vadu nostiprināšana ar piekarapskavas tipu 2056.

WRVL 110 tipa garenie savienotāji jāpasūta atsevišķi.
Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka 10 dB, ar vāku 15 dB.

A2	Nerūsējošais tērauds
2B	neizolēts, apstrādāts

Pamatdati


Preces numurs	6311206
Tips	WKLG 1130 A2
Apzīmējums 1	Kabeļu trepe lielam attalumam
Apzīmējums 2	perforēta mala
Ražotājs	OBO
Izmērs	110x300x6000
Krāsa	tērauda
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4301
Virsma	neizolēts, apstrādāts
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	6
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	582,8 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	29,4486 kg CO2e / 1 Metrs

Tehnisko datu lapa

Gara laiduma kabeļu trepes WKLG 110 A2

Preces numurs: 6311206

Izmēri



Izmēri	110x300
Garums	6 000 mm
Platums	300 mm
Augstums	110 mm
Izmērs B	300 mm
Izmērs L	6 000 mm
Spraišļa atveres izmērs	17,00

Tehniskie dati

Spraišļu izpildījums	Caurumots profils
Sānu malas konstrukcija	Profils (atvērts)
Spraišļa stiprinājums	kniedēts no abām pusēm
Stiprinājuma veids, montāžas sistēma	Grīda Griesti Siena
Funkciju nodrošināšana	nē
Derīgais šķērsgriezums	281 cm²
Derīgais šķērsgriezums	28100 mm²
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Sānu caurumi	jā
Gara laiduma izpildījums	jā
Metāla biezums	2 mm


Tehnisko datu lapa

Gara laiduma kabeļu trepes WKLG 110 A2

Preces numurs: 6311206

Noslodze

Ievietojamas balsta starplikas min.	3 m
ievietojamas balsta starplikas maks.	7 m
Balstu atstatums 3,0 m	2,3 kN/m
Balstu atstatums 3,5 m	1,9 kN/m
Balstu atstatums 4,0 m	1,6 kN/m
Balstu atstatums 4,5 m	1,33 kN/m
Balstu atstatums 5,0 m	1,1 kN/m
Balstu atstatums 6,0 m	0,8 kN/m
Balstu atstatums 7,0 m	0,4 kN/m

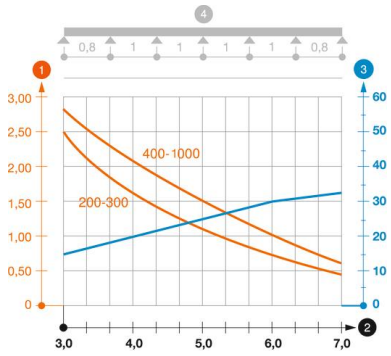

Slodzes diagramma, gara laiduma kabeļu trepes, tips WKLG 110.

1. Pieļaujamais kabeļu renes/trepju noslogojums kN/m nereķinot slodzi instalācijas laikā
2. Attālums starp balstiem, m
3. Profila izliece mm pie pieļaujamās slodzes kN/m
4. Slodzes shēma pārbaudes laikā

Slodzes līkne ar mm izteiktu kabeļu renes/trepju platumu

Profila izlieces līkne atkarībā no balstu attāluma