# Tehnisko datu lapa

## Gara laiduma kabeļu trepes WKLG 110 A4

## Preces numurs: 6311229



Gara laiduma kabeļu trepes ar caurumotu profila malu un malas augstumu 110 mm. Kabeļu un vadu nostiprināšana ar piekarapskavas tipu 2056.

WRVL 110 tipa garenie savienotāji jāpasūta atsevišķi.
Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka 10 dB, ar vāku 15 dB.

| | |
|---|---|
| A4 | Nerūsējošais tērauds |
| 2B | neizolēts, apstrādāts |

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 6311229 |
| Tips | WKLG 1140 A4 |
| Apzīmējums 1 | Kabeļu trepe lielam attalumam |
| Apzīmējums 2 | perforēta mala |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 110x400x6000 |
| Krāsa | tērauda |
| Materiāls | Nerūsējošais tērauds 1.4571 |
| Virsma | neizolēts, apstrādāts |
| Virsmas standarts | |
| Mazākā VK vienība | 6 |
| Daudzuma mērvienība | Metrs |
| Svars | 605,8 kg |
| Svara vienība | kg/100 m |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 30,6051 kg CO2e / 1 Metrs |

# Tehnisko datu lapa

## Gara laiduma kabeļu trepes WKLG 110 A4

## Preces numurs: 6311229

### Izmēri




| | |
|---|---|
| Izmēri | 110 x 400 |
| Garums | 6 000 mm |
| Platums | 400 mm |
| Augstums | 110 mm |
| Izmērs B | 400 mm |
| Izmērs L | 6 000 mm |
| Spraišļa atveres izmērs | 17,00 |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Spraišļu izpildījums | Caurumots profils |
| Sānu malas konstrukcija | Profils (atvērts) |
| Spraišļa stiprinājums | kniedēts no abām pusēm |
| Stiprinājuma veids, montāžas sistēma | Grīda Griesti Siena |
| Funkciju nodrošināšana | nē |
| Derīgais šķērsgriezums | 376 cm² |
| Derīgais šķērsgriezums | 37600 mm² |
| ROHS atbilstība | jā |
| Nerūsējošs tērauds, kodināts | nē |
| Sānu caurumi | jā |
| Gara laiduma izpildījums | jā |
| Metāla biezums | 2 mm |


# Tehnisko datu lapa

## Gara laiduma kabeļu trepes WKLG 110 A4

## Preces numurs: 6311229

### Noslodze

| | |
|---|---|
| Ievietojamas balsta starplikas min. | 3 m |
| ievietojamas balsta starplikas maks. | 7 m |
| Balstu atstatums 3,0 m | 2,3 kN/m |
| Balstu atstatums 3,5 m | 1,9 kN/m |
| Balstu atstatums 4,0 m | 1,6 kN/m |
| Balstu atstatums 4,5 m | 1,33 kN/m |
| Balstu atstatums 5,0 m | 1,1 kN/m |
| Balstu atstatums 6,0 m | 0,8 kN/m |
| Balstu atstatums 7,0 m | 0,4 kN/m |

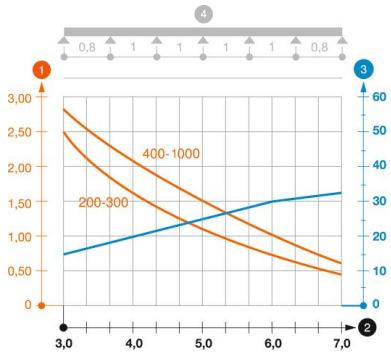


**Slodzes diagramma, gara laiduma kabeļu trepes, tips WKLG 110.**

1. Pieļaujamais kabeļu renes/trepju noslogojums kN/m nereķinot slodzi instalācijas laikā
2. Attālums starp balstiem, m
3. Profila izliece mm pie pieļaujamās slodzes kN/m
4. Slodzes shēma pārbaudes laikā

Slodzes līkne ar mm izteiktu kabeļu renes/trepju platumu

Profila izlieces līkne atkarībā no balstu attāluma