
Tehnisko datu lapa

Sienas un statņa balstenis AW 55 FT

Preces numurs: 6418554

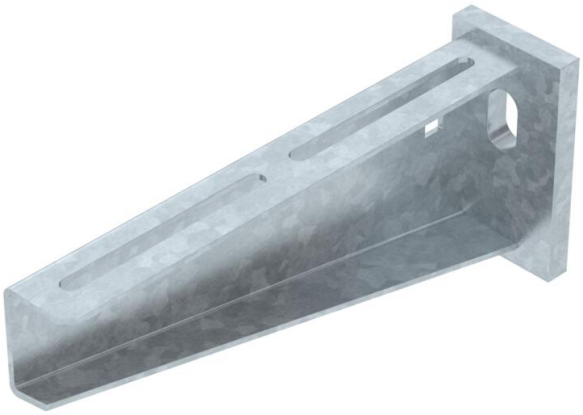

Smagas konstrukcijas sienas un statņu balstenis ar piemetinātu augšējo plāksni. Balsteņa nostiprināšana ar sešstūra galvas skrūvi pie U-veida statņa, sākot ar 400 mm platumu, izbīdot to cauri abiem statņa profiliem. Šim nolūkam, lūdzu, izmantojiet atbilstošas distancerus!

CE UK CA

St	Tērauds
FT	karsti cinkots

Pamatdati


Preces numurs	6418554
Tips	AW 55 21 FT
Apzīmējums 1	Atbalsta roka
Apzīmējums 2	ar piemetinātu plaksni
Ražotājs	OBO
Izmērs	B210mm
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsma	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	75,7 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	1,8702 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Sienas un statņa balstenis AW 55 FT

Preces numurs: 6418554

Izmēri

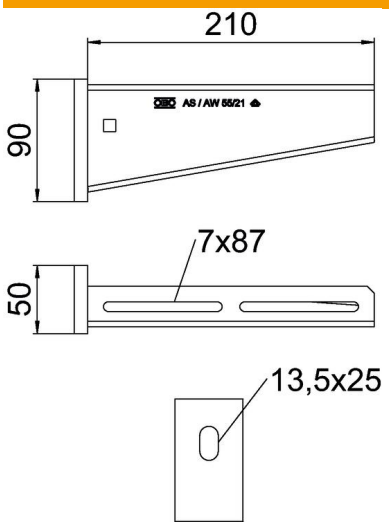


Garums	50 mm
Platums	210 mm
Augstums	90 mm
Izmērs A	50 mm
Izmērs B	210 mm
Izmērs H	90 mm

Tehniskie dati

Izpildījums	Sienas un statņa balstenis
EPD prece	jā
F, izteikts kN	5,5 kN
Funkciju nodrošināšana	jā
Cauruma diametrs	13,5 mm
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Leņķa diapazons maks.	90 mm
Leņķa diapazons min.	90 mm

Noslodze

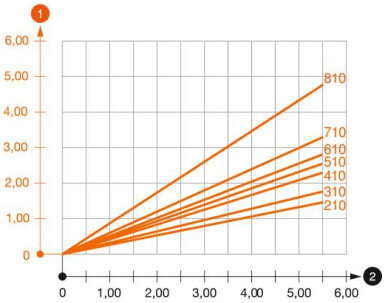

AW 55 tipa balstena slodzes diagramma

1. Balsteņa gala izliece pieļaujamas balsteņa slodzes gadījumā
2. Pieļaujamais balsteņa noslogojums kN bez montāžas svara

—— Slodzes līkne ar mm izteiktu balsteņa garumu

Tehnisko datu lapa

Sienas un statņa balstenis AW 55 FT

Preces numurs: 6418554

AW 55 sienas un statņa balsteņa dībeļu slodzes parametri

Sienas stiprinājums										
	Maksimālā slodze [kN]									
	Balsteņa platums [mm]									
Dībeļa tips	210	310	410	510	560	610	710	810	910	1010
BZ3 12x110/0-35	3,92	3,83	3,79	3,46	3,30	3,30	3,15	2,53	2,38	2,23
BZ 12-15-35/110	3,8	3,5	3,5	3,25	3,3	3	3			
SZ-B 18/0x142	4,10	4,06	4,02	3,83	3,83	3,56	2,88			
#	*									
	Vērtības ar renes platumu 600									

The stated values are based on cracked concrete of the resistance class C20/25. Please comply with the installation requirements of the ETA approval (anchors).