Tehnisko datu lapa

Sienas un statņa balstenis AW 30 A4

Preces numurs: 6443346



Vidēji smagas konstrukcijas sienas un statņu balstenis ar piemetinātu augšējo plāksni.
Balsteņa nostiprināšana ar sešstūra galvas skrūvi pie U-veida statņa, sākot ar 400 mm platumu, izbīdot to cauri abiem statņa profiliem. Šim nolūkam, lūdzu, izmantojiet atbilstošas paplāksnes!

CE UK CA

A4	Nerūsējošais tērauds
2B	neizolēts, apstrādāts

Pamatdati


Preces numurs	6443346
Tips	AW 30 41 A4
Apzīmējums 1	Atbalsta roka
Apzīmējums 2	ar piemetinātu plaksni
Ražotājs	OBO
Izmērs	B410mm
Krāsa	tērauda
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4571
Virsma	neizolēts, apstrādāts
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	85,2 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	4,97 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Sienas un statņa balstenis AW 30 A4

Preces numurs: 6443346

Izmēri

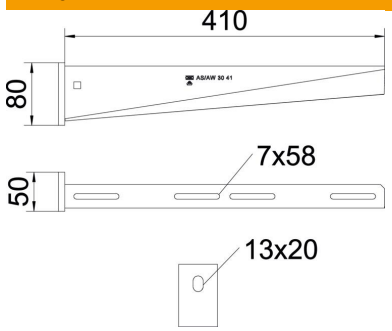


Garums	50 mm
Platums	410 mm
Augstums	80 mm
Izmērs A	50 mm
Izmērs B	410 mm
Izmērs H	80 mm

Tehniskie dati

Izpildījums	Sienas un statņa balstenis
F, izteikts kN	3 kN
Funkciju nodrošināšana	nē
Cauruma diametrs	13 mm
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Leņķa diapazons maks.	90 mm
Leņķa diapazons min.	90 mm

Noslodze

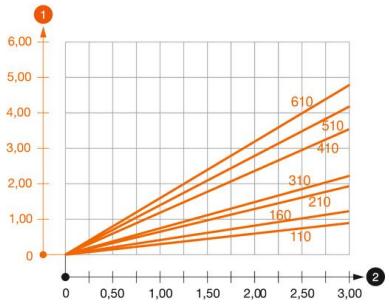

Balstena AW 30 slodzes diagramma

1. Balsteņa gala izliece pieļaujamas balsteņa slodzes gadījumā
2. Pieļaujamais balsteņa noslogojums kN bez montāžas svara

— Slodzes līkne ar mm izteiktu balsteņa garumu

AW 30 sienas un statņa balsteņa dībeļu slodzes parametri

Sienas stiprinājums									
	Maksimālā slodze [kN]								
	Balsteņa platums [mm]								
Dībeļa tips	110	160	210	310	410	510	560	610	710
BZ3 10x90/0-30	3,00	2,10	-	-	-	-	-	-	-
BZ3 12x110/0-35	-	-	3,00	2,71	2,07	2,02	1,98	1,98	1,51

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!